

Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VO, A10VSO

Serie 31

Manuale d'uso
RI 92701-01-B/04.2018

Sostituisce: 01.2012
Italiano



© Bosch Rexroth AG 2018. Tutti i diritti sono riservati, anche per disposizione, utilizzo, riproduzione, elaborazione e cessione, nonché in caso di deposito di diritti di protezione. Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del prodotto. Da esse non si può estrapolare una dichiarazione da parte nostra in merito a una determinata caratteristica o a un'idoneità per un determinato uso. Le informazioni fornite non esonerano l'utente dall'eseguire valutazioni e verifiche proprie. Si deve considerare che i nostri prodotti sono soggetti a un processo naturale di usura ed invecchiamento.

Nella prima pagina è raffigurata una configurazione esemplificativa. Il prodotto fornito potrà pertanto differire dall'illustrazione.

Le istruzioni d'uso originali sono state redatte in lingua tedesca.

Sommarior

1	Nota sulla presente documentazione	5
1.1	Ambito di validità della documentazione	5
1.2	Documentazioni necessarie e integrative	5
1.3	Rappresentazione delle informazioni	6
1.3.1	Avvertenze di sicurezza	6
1.3.2	Simboli	7
1.3.3	Denominazioni	8
1.3.4	Abbreviazioni	8
2	Avvertenze di sicurezza	9
2.1	Note sul presente capitolo	9
2.2	Uso conforme	9
2.3	Uso non conforme	9
2.4	Qualifiche del personale	10
2.5	Avvertenze di sicurezza generali	11
2.6	Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto	12
2.7	Equipaggiamento protettivo personale	15
3	Avvertenze generali su danni materiali e danni al prodotto	16
4	Fornitura	19
5	Note sul presente prodotto	20
5.1	Descrizione delle prestazioni	20
5.2	Descrizione del prodotto	20
5.2.1	Struttura dell'unità a pistoni assiali	20
5.2.2	Descrizione del funzionamento	21
5.3	Identificazione del prodotto	22
6	Trasporto e immagazzinaggio	23
6.1	Trasporto dell'unità a pistoni assiali	23
6.1.1	Trasporto manuale	23
6.1.2	Trasporto con mezzo di sollevamento	23
6.2	Immagazzinaggio dell'unità a pistoni assiali	25
7	Montaggio	27
7.1	Disimballaggio	27
7.2	Condizioni di montaggio	27
7.3	Posizione di montaggio	29
7.3.1	Montaggio al di sotto del serbatoio (standard)	29
7.3.2	Montaggio all'interno del serbatoio	30
7.3.3	Montaggio al di sopra del serbatoio	32
7.4	Montaggio dell'unità a pistoni assiali	33
7.4.1	Operazioni preliminari	33
7.4.2	Dimensioni	33
7.4.3	Avvertenze generali	33
7.4.4	Montaggio con giunto	34
7.4.5	Montaggio su riduttore	35
7.4.6	Montaggio con albero cardanico	35
7.4.7	Rimozione del distanziatore (per versione con presa di moto passante)	36
7.4.8	Conclusione del montaggio	37
7.4.9	Collegamento idraulico dell'unità a pistoni assiali	38

7.4.10	Collegamento elettrico dell'unità a pistoni assiali	43
7.5	Effettuazione del flussaggio	44
8	Messa in funzione	45
8.1	Prima messa in funzione	45
8.1.1	Riempimento dell'unità a pistoni assiali	45
8.1.2	Controllo dell'alimentazione con fluido idraulico	46
8.1.3	Effettuazione del test di funzionamento	47
8.2	Fase di rodaggio	48
8.3	Rimessa in funzione dopo un periodo di fermo	48
9	Esercizio	49
10	Manutenzione e riparazione	50
10.1	Pulizia e cura	50
10.2	Ispezione	51
10.3	Manutenzione ordinaria	51
10.4	Riparazione	52
10.5	Parti di ricambio	52
11	Smontaggio e sostituzione	53
11.1	Attrezzi necessari	53
11.2	Operazioni preliminari allo smontaggio	53
11.3	Effettuazione dello smontaggio	53
11.4	Preparazione dei componenti per l'immagazzinaggio o il riutilizzo	53
12	Smaltimento	54
13	Espansione e trasformazione	55
14	Ricerca ed eliminazione dei guasti	56
14.1	Come procedere nella ricerca dei guasti	56
14.2	Tabella delle anomalie	57
15	Dati tecnici	61
16	Indice parole chiave	62

1 Nota sulla presente documentazione

1.1 Ambito di validità della documentazione

La presente documentazione vale per i seguenti prodotti:

- Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10VO Serie 31
- Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10VSO Serie 31

La presente documentazione è rivolta ai costruttori della macchina o dell'impianto, agli addetti al montaggio e ai tecnici di servizio.

La presente documentazione contiene importanti informazioni sull'unità a pistoncini assiali, volte a garantirne la sicurezza e la correttezza di trasporto, montaggio, messa in funzione, utilizzo, manutenzione e smontaggio e a consentire all'utente di eliminare autonomamente semplici anomalie.

- Leggere la presente documentazione per intero, in particolare il capitolo 2 "Avvertenze di sicurezza" a pagina 9 ed il capitolo 3 "Avvertenze generali su danni materiali e danni al prodotto" a pagina 16, prima di iniziare ad operare con l'unità a pistoncini assiali.

1.2 Documentazioni necessarie e integrative

- L'unità a pistoncini assiali si potrà mettere in funzione soltanto se l'utente disporrà delle documentazioni contrassegnate dal simbolo libro  e se le avrà lette e vi si atterrà.

Tabella 1: Documentazioni necessarie e integrative

Titolo	Numero documento	Tipo documento
 Conferma d'ordine Contiene i dati tecnici di contratto della pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10VO oppure A10VSO.	–	Conferma d'ordine
 Disegno di installazione Riporta le dimensioni esterne, tutti gli attacchi e lo schema idraulico della pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10VO oppure A10VSO.	Richiedere il disegno di montaggio al proprio referente responsabile presso Bosch Rexroth.	Disegno di installazione
 Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10V(S)O, Grandezza nominale 18 (A10VSO), Grandezze nominali da 28 a 140 (A10VO) Riporta i dati tecnici ammessi.	92701	Scheda dati
 Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10VSO, grandezze nominali da 18 a 140 Riporta i dati tecnici ammessi.	92711	Scheda dati
 Fluidi idraulici a base di oli minerali e idrocarburi affini Descrive i requisiti che un fluido idraulico a base di olio minerale e idrocarburi affini devono possedere per l'esercizio con componenti idraulici Rexroth e sarà d'aiuto nella scelta del fluido idraulico da utilizzare nell'impianto idraulico.	90220	Scheda dati
 Fluidi idraulici ecocompatibili Descrive i requisiti che un fluido idraulico ecocompatibile deve possedere per l'esercizio con componenti idraulici Rexroth e sarà d'aiuto nella scelta del fluido idraulico da utilizzare nell'impianto idraulico.	90221	Scheda dati

Tabella 1: Documentazioni necessarie e integrative

Titolo	Numero documento	Tipo documento
 Fluidi idraulici anidri e difficilmente infiammabili (HFDR/HFDU) Descrive i requisiti che un fluido idraulico anidro e difficilmente infiammabile (HFDR/HDFU) deve possedere per l'esercizio con componenti idraulici Rexroth e sarà d'aiuto nella scelta del fluido idraulico da utilizzare nell'impianto idraulico.	90222	Scheda dati
 Fluidi idraulici difficilmente infiammabili - contenenti acqua (HFAE, HFAS, HFB, HFC) Descrive i requisiti che un fluido idraulico difficilmente infiammabile e contenente acqua (HFAE, HFAS, HFB, HFC) deve possedere per l'esercizio con componenti idraulici Rexroth e sarà d'aiuto nella scelta del fluido idraulico da utilizzare nell'impianto idraulico.	90223	Scheda dati
 Unità a pistoncini assiali per l'esercizio con fluidi idraulici difficilmente infiammabili - anidri, contenenti acqua (HFDR, HFDU, HFA, HFB, HFC) Descrive i requisiti che un fluido idraulico difficilmente infiammabile, anidro e contenente acqua (HFDR, HFDU, HFA, HFB, HFC) deve possedere e contiene i dati tecnici per l'esercizio con componenti idraulici Rexroth.	90225	Scheda dati
Avvertenze sull'impiego di trasmissioni idrostatiche a basse temperature Contiene informazioni supplementari sull'impiego di unità a pistoncini assiali Rexroth a basse temperature.	90300-03-B	Istruzioni
Immagazzinaggio e conservazione di unità a pistoncini assiali Contiene informazioni supplementari sull'immagazzinaggio e la conservazione.	90312	Scheda dati
Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile A10V(S)O, A10VO serie 3x e 5x con regolazione di pressione differenziale elettroproporzionale EF	92709	Scheda dati
Valvola limitatrice di pressione, a comando diretto	25402	Scheda dati
Valvola limitatrice di pressione proporzionale	29166	Scheda dati
Blocco di sicurezza per pompa	25880	Scheda dati
Blocco di sicurezza per pompa	25891	Scheda dati
Sistema di regolazione della pressione e della portata	30030	Scheda dati

1.3 Rappresentazione delle informazioni

Per consentire all'utente di utilizzare il prodotto in breve tempo e in sicurezza, nella presente documentazione vengono utilizzati avvertenze di sicurezza, simboli, termini e abbreviazioni di tipo unificato. Per consentirne una migliore comprensione, esse vengono illustrate nei seguenti paragrafi.

1.3.1 Avvertenze di sicurezza

Nella presente documentazione, le avvertenze di sicurezza sono riportate nel capitolo 2.6 "Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto" a pagina 12, nel capitolo 3 "Avvertenze generali su danni materiali e danni al prodotto" a pagina 16 e prima di una sequenza operativa, o di un'istruzione operativa, che comporti pericolo di lesioni o danni materiali. Le misure precauzionali descritte devono essere rispettate.

Le avvertenze di sicurezza sono strutturate nel seguente modo:

 PAROLA CHIAVE
Tipologia e fonte del pericolo! Conseguenze in caso di mancata osservanza ► Misura di prevenzione del pericolo

- **Simbolo di pericolo:** richiama l'attenzione sul pericolo
- **Parola chiave:** indica la gravità del pericolo
- **Tipologia e fonte del pericolo:** riporta la tipologia e la fonte del pericolo
- **Conseguenze:** descrive le conseguenze in caso di mancata osservanza
- **Misura preventiva:** indica come evitare il pericolo

Tabella 2: Classi di pericolo secondo ANSI Z535.6

Simbolo di pericolo, parola chiave	Significato
 PERICOLO	Indica una situazione di pericolo che causa la morte o gravi lesioni, qualora non venga evitata.
 AVVERTIMENTO	Indica una situazione di pericolo che può causare la morte o gravi lesioni, qualora non venga evitata.
 CAUTELA	Indica una situazione di pericolo che può causare lesioni lievi o di media gravità, qualora non venga evitata.
AVVERTENZA	Danni materiali: possono risultare danni al prodotto o all'ambiente.

1.3.2 Simboli

I seguenti simboli indicano avvertenze che, pur non rilevanti per la sicurezza, migliorano la comprensibilità della documentazione.

Tabella 3: Significati dei simboli

Simbolo	Significato
	Se queste informazioni non vengono rispettate, può accadere che il prodotto non sia utilizzabile in modo ottimale.
►	Fase operativa singola e indipendente
1.	Indicazione operativa numerata:
2.	Le cifre indicano che le fasi operative si svolgono in sequenza.
3.	

1.3.3 Denominazioni

Nella presente documentazione vengono utilizzate le seguenti denominazioni:

Tabella 4: Denominazioni

Denominazione	Significato
A10VO	Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile, circuito aperto, pressione massima 350 bar, per applicazioni mobili
A10VSO	Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile, circuito aperto, pressione massima 350 bar, per applicazioni stazionarie
Tappo filettato	Vite metallica resistente alla pressione
Tappo di protezione	In plastica, non resistente alla pressione, da utilizzare solo per il trasporto

Come termine di validità generale per la "pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VO" o "A10VSO" verrà di seguito utilizzata la denominazione "unità a pistoni assiali".

1.3.4 Abbreviazioni

Nella presente documentazione vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Tabella 5: Abbreviazioni

Abbreviazione	Significato
ATEX	Direttiva UE per la protezione antideflagrante (A tmosphère e xplosible)
DG	Regolazione a due punti, a comando d iretto
DFLR	R egolatore p ressione- p ortata- p otenza
DFR/DFR1/DRSC	R egolatore p ressione- p ortata
DIN	D eutsches I nstitut für N ormung (Istituto tedesco per la standardizzazione)
DRG	R egolatore p ressione, con comando a d istanza
EF	Regolazione della pressione differenziale elettroproporzionale
ISO	I nternational O rganization for S tandardization (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)
JIS	J apan I ndustrial S tandard (Standard industriale giapponese)
RI	Documento Rexroth in lingua italiana
VDI 2230	Direttiva volta al calcolo sistematico di collegamenti a vite e raccordi a vite cilindrici altamente sollecitati, emanata dalla VDI (V erein D eutscher I ngenieur e , Associazione Tedesca degli Ingegneri)

2 Avvertenze di sicurezza

2.1 Note sul presente capitolo

L'unità a pistoni assiali è stata realizzata nel rispetto delle regole tecniche riconosciute. Ciononostante, vi è pericolo di lesioni e di danni materiali, qualora non vengano rispettate le indicazioni del presente capitolo e le avvertenze di pericolo riportate nella presente documentazione.

- ▶ Leggere la presente documentazione per intero ed in modo approfondito, prima di iniziare a operare con l'unità a pistoni assiali.
- ▶ Conservare la documentazione in modo da mantenerla sempre accessibile a tutti gli utenti.
- ▶ Cedere l'unità a pistoni assiali a terzi sempre unitamente alle documentazioni necessarie.

2.2 Uso conforme

Le unità a pistoni assiali sono componenti idraulici e, in quanto tali, non ricadono nell'ambito di applicazione delle macchine, complete o non complete, di cui alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE. Il componente è esclusivamente destinato a formare una macchina, non completa o anche completa, unitamente ad altri elementi. I componenti si potranno mettere in funzione se installati all'interno della macchina/dell'impianto per cui sono previsti e qualora l'intero impianto presenti il grado di sicurezza richiesto dalla Direttiva Macchine.

Il prodotto è destinato al seguente utilizzo:

L'unità a pistoni assiali è omologata solo come pompa per trasmissioni idrostatiche in circuito aperto.

- ▶ Attenersi ai dati tecnici, alle condizioni di utilizzo e d'esercizio ed ai limiti prestazionali indicati nelle schede tecniche 92701, e 92711 e nella conferma d'ordine. Per informazioni sui tipi di fluidi idraulici ammessi, consultare la scheda tecnica 92701 e 92711.

L'unità a pistoni assiali è destinata esclusivamente all'utilizzo professionale e non è destinata all'utilizzo privato.

L'utilizzo conforme presuppone anche la lettura completa e la comprensione della presente documentazione, in particolare del capitolo 2 "Avvertenze di sicurezza" a pagina 9.

2.3 Uso non conforme

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto come conforme andrà considerato non conforme e pertanto non è ammesso.

Bosch Rexroth AG non si assume alcuna responsabilità in caso di danni derivanti da utilizzo non conforme. I rischi di un utilizzo non conforme saranno a esclusivo carico dell'utente.

Varranno come non conformi anche i seguenti errori di applicazione prevedibili (elenco senza pretese di esaustività):

- utilizzo al di fuori dei parametri d'esercizio approvati nella scheda tecnica o nella conferma d'ordine (a eccezione di parametri approvati espressamente per il cliente)
- utilizzo di fluidi non ammessi, ad es. acqua o componenti poliuretanici

- modifica delle regolazioni di fabbrica a opera di persone non autorizzate
- utilizzo di componenti (ad es. filtri per montaggio a flangia, centralina o valvole) non compresi fra i componenti Rexroth previsti
- utilizzo dell'unità a pistoni assiali con componenti sotto l'acqua, a una profondità dell'acqua maggiore di 10 metri, senza provvedimenti aggiuntivi, ad es. compensazione di pressione. in caso di unità con componenti elettrici (ad es. sensori), essi non devono venire a contatto con l'acqua. Per tale applicazione è possibile utilizzare unità a pistoni assiali soltanto previo contatto con la ditta.
- la massima pressione in carcassa consentita da scheda tecnica non deve essere superata.
- impiego dell'unità a pistoni assiali in ambiente a rischio di esplosione, qualora per il componente, oppure per la macchina/l'impianto, non sia stata attestata la conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE
- utilizzo dell'unità a pistoni assiali in atmosfera aggressiva
- utilizzo dell'unità a pistoni assiali all'interno di veicoli aerospaziali

2.4 Qualifiche del personale

Le attività descritte nella presente documentazione richiedono conoscenze fondamentali in ambito meccanico, elettrotecnico e idraulico e della relativa terminologia tecnica. Il trasporto e la manipolazione del prodotto richiedono inoltre conoscenze nell'utilizzo di un mezzo di sollevamento e delle relative imbracature. Per garantire un utilizzo sicuro, tali attività andranno quindi svolte esclusivamente da maestranze specializzate, oppure da personale appositamente formato, sotto la direzione di un tecnico specializzato.

Con il termine "personale specializzato" si intendono coloro i quali, grazie alla propria formazione professionale, alle proprie conoscenze ed esperienze e alle conoscenze delle disposizioni vigenti, sono in grado di valutare i lavori commissionati, riconoscere i possibili pericoli e adottare le misure di sicurezza adeguate. Le maestranze specializzate dovranno rispettare le regole specifiche per il loro settore di competenza e disporre delle necessarie conoscenze specialistiche in ambito idraulico.

Per "conoscenze specialistiche in ambito idraulico" si intende ad esempio:

- essere in grado di leggere e comprendere appieno schemi idraulici,
- in particolare comprendere appieno le correlazioni fra i dispositivi di sicurezza e
- disporre di conoscenze sul funzionamento e la struttura dei componenti idraulici.



Bosch Rexroth offre ai propri Clienti misure a supporto dell'istruzione del personale riguardo ad ambiti specifici. Un prospetto dei contenuti dei corsi è disponibile in Internet, all'indirizzo: www.boschrexroth.de/training.

2.5 Avvertenze di sicurezza generali

- Rispettare le prescrizioni in materia antinfortunistica e ambientale in vigore.
- Rispettare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza del Paese in cui il prodotto viene impiegato/utilizzato.
- Utilizzare prodotti Rexroth esclusivamente in condizioni tecniche a regola d'arte.
- Rispettare tutte le avvertenze riportate sul prodotto.
- Il personale addetto al montaggio, all'utilizzo, allo smontaggio o alla manutenzione di prodotti Rexroth non dovrà trovarsi sotto l'effetto di alcol, stupefacenti o farmaci che influiscano sulle capacità reattive.
- Utilizzare esclusivamente componenti accessori e parti di ricambio originali Rexroth, per evitare al personale rischi derivanti da parti di ricambio non appropriate.
- Attenersi ai dati tecnici e alle condizioni ambientali riportati/-e nella documentazione del prodotto.
- Qualora prodotti non appropriati vengano installati o utilizzati in applicazioni rilevanti per la sicurezza, nell'applicazione potrebbero verificarsi stati d'esercizio imprevisti, che a loro volta potrebbero causare lesioni e/o danni materiali.
In applicazioni rilevanti per la sicurezza andranno quindi esclusivamente impiegati prodotti espressamente menzionati e approvati per tale utilizzo nella documentazione del prodotto, ad esempio in aree con protezione antiesplorazione, oppure in elementi di sicurezza di un'unità di controllo (sicurezza funzionale).
- Il prodotto si potrà mettere in funzione soltanto quando sia stato stabilito che il prodotto finale (ad esempio una macchina/un impianto) in cui i prodotti Rexroth siano installati, sia conforme alle disposizioni, alle prescrizioni di sicurezza e alle normative di applicazione del Paese di utilizzo.
- Per tutti i lavori da svolgere, utilizzare utensili adeguati e indossare indumenti protettivi idonei per evitare di pungersi o di tagliarsi (ad es. alla rimozione delle coperture protettive, allo smontaggio).
- In caso di azionamento dell'unità a pistoni assiali con l'estremità libera dell'albero vi è pericolo di incastro. Controllare se per la vostra applicazione sono necessarie ulteriori misure protettive presso la vostra macchina. Assicurarsi eventualmente che vengano attuate in modo corretto.
- In caso di utilizzo di elettromagneti, a seconda del sistema di avvio utilizzato, possono originarsiflussi elettromagnetici. L'utilizzo di corrente continua (DC) sugli elettromagneti non produce alcuna anomalia elettromagnetica (EMI), né l'elettromagnete viene influenzato da EMI. Un'eventuale influenza elettromagnetica (EMI) sussiste se il magnete con corrente continua modulata (ad es. segnale PWM) viene alimentato di corrente. Il costruttore della macchina deve effettuare test idonei e prendere misure opportune per garantire che gli altri componenti o gli utilizzatori (ad es. portatori di pace-maker) non siano interessati da questo potenziale di interferenza.

2.6 Avvertenze di sicurezza specifiche del prodotto

Le seguenti avvertenze di sicurezza valgono per i capitoli da 6 a 14.



AVVERTIMENTO

Pericolo per pressione elevata!

Pericolo di morte o di lesioni; danni materiali!

Una modifica inadeguata delle impostazioni di pressione di fabbrica può comportare aumenti della pressione al di sopra della massima pressione ammissibile.

In caso di utilizzo al di sopra della pressione massima ammissibile, può verificarsi lo scoppio di componenti, che comporterebbe la fuoriuscita del liquido idraulico sotto alta pressione.

- ▶ Modifiche alle impostazioni di fabbrica possono essere apportate solo da personale esperto di Bosch Rexroth.
- ▶ Inoltre, per la sicurezza dell'impianto idraulico, è necessaria una valvola limitatrice di pressione. Se l'unità pistoni assiali è dotata di un cut-off e/o un regolatore di pressione, ciò non rappresenta una sicurezza sufficiente contro la sovrappressione.

Pericolo a causa di carichi sospesi!

Pericolo di morte o di lesioni; danni materiali!

In caso di trasporto non corretto, l'unità a pistoni assiali può cadere e causare lesioni, ad es. contusioni o fratture, nonché danni al prodotto.

- ▶ Assicurarsi che la forza portante del dispositivo di sollevamento sia sufficiente, per poter reggere in sicurezza il peso dell'unità a pistoni assiali.
- ▶ Non passare, né inserire mai le mani sotto carichi sospesi.
- ▶ Durante il trasporto, provvedere a una posizione stabile.
- ▶ Utilizzare l'equipaggiamento protettivo personale (ad es. occhiali e guanti protettivi, indumenti da lavoro appropriati e calzature protettive).
- ▶ Utilizzare per il trasporto mezzi di sollevamento adeguati.
- ▶ Attenersi alla posizione prescritta per il nastro di sollevamento.
- ▶ Attenersi alle leggi e alle prescrizioni nazionali in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di trasporto.

La macchina/l'impianto si trova sotto pressione!

Pericolo di morte o di lesioni; gravi lesioni in caso di interventi su macchine/impianti non messi in sicurezza. Danni materiali!

- ▶ Spegnerne l'intero impianto e assicurarlo contro le riaccensioni in conformità alle indicazioni del fabbricante della macchina/dell'impianto.
- ▶ Accertarsi che tutti i componenti rilevanti dell'impianto idraulico siano privi di pressione. A tale scopo, attenersi alle indicazioni del costruttore della macchina/dell'impianto.
- ▶ Osservare che l'impianto idraulico rimane sotto pressione anche quando si stacca l'alimentazione di pressione.
- ▶ Non scollegare alcun collegamento di tubazioni, attacco o componente sino a quando l'impianto si trova sotto pressione.



AVVERTIMENTO

Fuoriuscita di liquido idraulico nebulizzato!

Pericolo di esplosione, pericolo d'incendio, pericoli per la salute, inquinamento ambientale!

- ▶ Togliere pressione alla parte rilevante della macchina/dell'impianto e riparare il punto dove si trova l'anermeticità.
- ▶ Effettuare interventi di saldatura esclusivamente a macchina/impianto priva/-o di pressione.
- ▶ Mantenere fiamme libere e fonti d'innesco lontane dall'unità a pistoni assiali.
- ▶ Qualora unità a pistoni assiali vengano posizionate nei pressi di fonti d'innesco o di forti fonti di irradiazione termica, andrà applicata una schermatura per impedire l'innesco del fluido idraulico in fuoriuscita e per proteggere le tubazioni flessibili dall'invecchiamento precoce.

Presenza di tensione elettrica!

Pericolo di lesioni da folgorazione o di danni materiali!

- ▶ Prima di montare il prodotto e prima di collegare o estrarre connettori, togliere sempre tensione alla parte d'impianto/di macchina interessata dall'intervento. Assicurare la macchina/l'impianto in modo da impedirne il reinserimento.

Limitazione della funzione di regolazione e di controllo!

Pericolo di lesioni o danni materiali!

In determinate circostanze, le parti mobili dei dispositivi di comando e regolazione (ad es. paratoia della valvola) possono bloccarsi in una posizione indefinita in presenza di impurità (ad es. fluido idraulico sporco, residui di abrasione o sporco provenienti da componenti dell'impianto). In tal caso l'unità a pistoni assiali non è più in grado di fornire il flusso di fluido idraulico e/o generare la coppia specificati dall'operatore. Anche utilizzando diversi elementi filtranti (filtraggio in entrata esterno o interno) non è possibile escludere possibili errori, ma unicamente minimizzare i rischi.

- ▶ Controllare se per la propria applicazione sono necessarie misure correttive alla macchina per portare l'utenza azionata in una posizione sicura (ad es. arresto immediato).
- ▶ Assicurarsi eventualmente che vengano attuate in modo corretto.



CAUTELA

Elevata rumorosità durante l'esercizio!

Pericolo di danni all'udito e di sordità!

Il livello di emissione acustica delle unità a pistoni assiali dipende, fra gli altri fattori, dal regime, dalla pressione d'esercizio e dalle condizioni di montaggio. In determinate condizioni d'impiego, il livello di pressione acustica può superare i 70 dB (A).

- ▶ Proteggersi sempre con cuffie antirumore quando ci si trova nei pressi dell'unità a pistoni assiali in funzione.

Superfici ad alta temperatura sull'unità a pistoni assiali!

Pericolo di ustione!

- ▶ Lasciar raffreddare l'unità a pistoni assiali prima di toccarla.
- ▶ Proteggersi con indumenti termoresistenti, ad es. guanti.

Posa non corretta di cavi e tubazioni!

Pericolo d'inciampo e danni materiali! In caso di posa errata di linee e cavi possono verificarsi pericoli di inciampo o danni a elementi e componenti, ad es. per la lacerazione di linee e connettori.

- ▶ Posare linee e cavi sempre in maniera tale che nessuno possa inciamparvi, che non si pieghino né si torcano, che non si lacerino a causa degli spigoli e che non scorrano senza protezione attraverso guide affilate.

Contatto con il fluido idraulico!

Pericolo per la salute/danni alla salute, ad es. lesioni agli occhi, danni alla pelle, intossicazioni a seguito di inalazione!

- ▶ Evitare il contatto con fluidi idraulici.
- ▶ Durante la manipolazione dei fluidi idraulici, attenersi strettamente alle indicazioni di sicurezza del produttore del lubrificante.
- ▶ Utilizzare l'equipaggiamento protettivo personale (ad es. occhiali e guanti protettivi, indumenti da lavoro appropriati e calzature protettive).
- ▶ Se, ciononostante, il fluido idraulico dovesse raggiungere gli occhi, penetrare nel circolo sanguigno o essere ingerito, consultare immediatamente un medico.

Fuoriuscita di fluido idraulico a causa di anermeticità di parti della macchina/dell'impianto!

Pericolo di ustione o di lesioni causate dal getto di fluido idraulico in fuoriuscita!

- ▶ Togliere pressione alla parte rilevante della macchina/dell'impianto e riparare il punto dove si trova l'anermeticità.
- ▶ Non tentare mai di eliminare l'anermeticità o di arrestare il getto di fluido idraulico con uno strofinaccio.

Pericolo in caso di manipolazione non corretta!

Pericolo di scivolamento! In caso di utilizzo dell'unità a pistoni assiali come strumento ausiliario di salita, vi è pericolo di scivolamento su superfici umide.

- ▶ Non utilizzare mai l'unità a pistoni assiali come maniglia o gradino.
- ▶ Controllare in che modo una salita sicura sulla macchina/sull'impianto può essere garantita.

2.7 Equipaggiamento protettivo personale

L'equipaggiamento protettivo personale ricade nella responsabilità dell'utente dell'unità a pistoncini assiali. Rispettare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza del proprio Paese.

Tutti gli elementi dell'equipaggiamento protettivo personale dovranno essere intatti.

3 Avvertenze generali su danni materiali e danni al prodotto

Le seguenti avvertenze valgono per i capitoli da 6 a 14.

AVVERTENZA

Pericolo in caso di manipolazione non corretta!

Il prodotto può subire danni!

- ▶ Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche non ammesse.
- ▶ Non utilizzare mai il prodotto come maniglia o gradino.
- ▶ Non posizionare, né appoggiare oggetti sul prodotto.
- ▶ Non urtare l'albero di trasmissione dell'unità a pistoni assiali.
- ▶ Non posizionare, né appoggiare l'unità a pistoni assiali sull'albero di trasmissione o sugli elementi.
- ▶ Non urtare elementi (ad es. sensori o valvole).
- ▶ Non urtare le superfici di tenuta (ad es. sugli attacchi d'utenza).
- ▶ Lasciare in posizione le protezioni sino a poco prima di collegare le tubazioni all'unità a pistoni assiali.
- ▶ Prima di eseguire operazioni di saldatura elettrica e verniciatura, scollegare tutti i connettori dalla parte elettrica.
- ▶ Assicurarsi che i componenti elettronici (ad es. i sensori) non si carichino elettrostaticamente (ad es. con lavori di laccatura).

Danni materiali in caso di lubrificazione carente!

Il prodotto può subire danni, anche irreparabili!

- ▶ Mettere sempre in funzione l'unità a pistoni assiali con una quantità sufficiente di fluido idraulico. Assicurare, in particolare, un'adeguata lubrificazione del gruppo rotante.
- ▶ In fase di messa in funzione di una macchina/di un impianto, accertarsi che il vano della carcassa e le tubazioni di lavoro dell'unità a pistoni assiali siano riempiti con fluido idraulico e che restino in tale condizione anche durante l'esercizio. Soprattutto per la posizione di montaggio "Albero di trasmissione verso l'alto", andranno evitate inclusioni d'aria nel supporto anteriore dell'albero di trasmissione.
- ▶ Controllare regolarmente il livello del fluido idraulico nel vano della carcassa e, all'occorrenza, effettuare una rimessa in funzione. In caso di montaggio al di sopra del serbatoio, dopo periodi di fermo prolungati, può accadere che il vano della carcassa si svuoti attraverso il condotto di drenaggio (infiltrazioni d'aria attraverso la guarnizione albero), oppure attraverso la tubazione di lavoro (perdite per trafilamento). All'accensione, la lubrificazione dei cuscinetti sarà in tale caso insufficiente.
- ▶ In fase di messa in funzione e durante l'esercizio, accertarsi che il condotto di aspirazione sia sempre riempito con fluido idraulico.
- ▶ In caso di montaggio al di sopra del serbatoio, in fase di messa in funzione e di rimessa in funzione l'unità a pistoni assiali andrà posizionata sull'angolo di rotazione massimo entro tre secondi. Accertarsi che l'unità a pistoni assiali aspiri fluido idraulico e generi pressione.

AVVERTENZA

Miscelazione di fluidi idraulici!

Il prodotto può subire danni!

- ▶ Prima di effettuare il montaggio, rimuovere tutti i fluidi dall'unità a pistoni assiali, in modo da impedire la miscelazione con il fluido idraulico utilizzato nella macchina/nell'impianto.
- ▶ In linea generale, non è ammessa alcuna miscelazione di fluidi idraulici di produttori diversi, o anche di tipi diversi dello stesso produttore.

Contaminazione del fluido idraulico!

La pulizia del fluido idraulico influisce sulla pulizia e sulla durata di vita dell'impianto idraulico. Le eventuali impurità presenti nel fluido idraulico comportano usura e malfunzionamenti.

- ▶ Nel luogo di montaggio, accertarsi con la massima cura che l'ambiente di lavoro sia privo di polvere e di sostanze estranee, per evitare che corpi estranei, ad es. perle di saldatura o trucioli metallici, possano infiltrarsi nelle tubazioni idrauliche, con conseguente usura e malfunzionamento del prodotto. L'unità a pistoni assiali andrà installata in condizioni esenti da impurità.
- ▶ Utilizzare esclusivamente attacchi, tubazioni idrauliche e componenti (ad es. strumenti di misura) puliti/-e.
- ▶ In fase di chiusura degli attacchi non dovranno penetrare impurità.
- ▶ Prima della messa in funzione, accertarsi dell'ermeticità di tutti i collegamenti idraulici e che tutte le guarnizioni e le chiusure dei collegamenti ad innesto siano correttamente applicate ed integre, al fine di evitare infiltrazioni di fluidi e corpi estranei nel prodotto.
- ▶ In fase di riempimento, filtrare il fluido idraulico con un adeguato sistema di filtraggio, al fine di ridurre al minimo la presenza di impurità solide e di acqua nell'impianto idraulico.

Pulizia non corretta!

Il prodotto può subire danni!

- ▶ Chiudere tutte le aperture con dispositivi di protezione appropriati, al fine di evitare infiltrazioni di detergenti nell'impianto idraulico.
- ▶ Non utilizzare mai solventi o detergenti aggressivi. Pulire l'unità a pistoni assiali esclusivamente con acqua e, all'occorrenza, con detergente delicato.
- ▶ Non dirigere l'idropulitrice su componenti delicati, quali ad es. guarnizione albero, collegamenti elettrici o altri elementi.
- ▶ Per effettuare la pulizia, non utilizzare strofinacci filamentosi.

Inquinamento ambientale in caso di smaltimento errato!

Uno smaltimento non corretto dell'unità a pistoni assiali e dei relativi elementi, del fluido idraulico e del materiale d'imballaggio può causare inquinamento ambientale!

- ▶ Smaltire l'unità a pistoni assiali, il fluido idraulico e l'imballaggio conformemente alle disposizioni nazionali del proprio Paese.
- ▶ Smaltire il fluido idraulico conformemente alla scheda tecnica di sicurezza valida per il fluido idraulico del caso.

AVVERTENZA

Pericolo per agenti chimici o aggressivi!

Il prodotto può subire danni! Se l'unità a pistoncini assiali è esposta ad agenti chimici o aggressivi come ad es. acqua di mare, concimi o sale antigelo, possono verificarsi corrosione o, in casi estremi, problemi di funzionamento dell'unità. A causa delle annermeticità che si creano, potrebbero verificarsi perdite di liquido.

- Adottare idonee misure per la protezione dell'unità a pistoncini assiali da agenti chimici o aggressivi.

Fuoriuscita o versamento di fluido idraulico!

Inquinamento ambientale e inquinamento delle acque sotterranee!

- Durante il riempimento e lo scarico del fluido idraulico, collocare sempre una vasca di raccolta sotto all'unità a pistoncini assiali.
- In caso di versamenti di fluido idraulico, utilizzare un legante adeguato.
- Attenersi alle indicazioni della scheda tecnica di sicurezza del fluido idraulico ed alle prescrizioni del costruttore dell'impianto.

Pericolo di riscaldamento degli elementi!

I prodotti vicini possono rimanere danneggiati! Il calore che si crea sugli elementi (ad es. magneti), in caso di montaggio senza una distanza di sicurezza sufficiente, può provocare danni ai prodotti vicini.

- Al montaggio dell'unità a pistoncini assiali, mantenere le distanze di sicurezza rispetto ai prodotti vicini, per evitare di danneggiarli.

La garanzia vale esclusivamente per la configurazione consegnata.

Il diritto di garanzia decade in caso di montaggio, messa in funzione ed esercizio non corretti, nonché in caso di utilizzo e/o manipolazione non conformi.

4 Fornitura

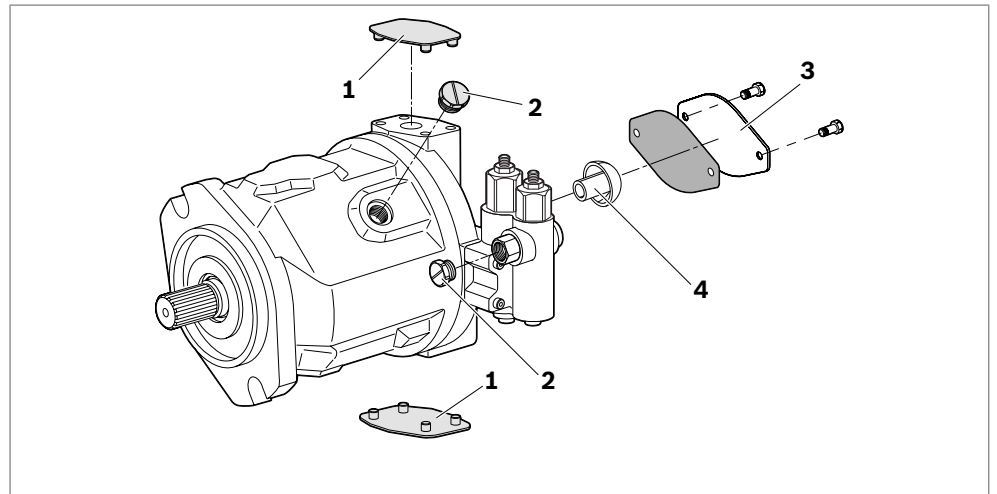


Fig. 1: Unità a pistoni assiali A10VSO

La fornitura comprende:

- unità a pistoni assiali conforme alla conferma d'ordine

Alla consegna sono inoltre montate le seguenti parti:

- protezioni **(1)**.
- tappi di protezione/tappi filettati **(2)**
- per la versione con presa di moto passante protezione metallica e viti di fissaggio **(3)**
- per la versione con presa di moto passante distanziatore **(4)** in plastica (destinato alla protezione durante il trasporto)

5 Note sul presente prodotto

5.1 Descrizione delle prestazioni

La pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile genera, comanda e regola una portata di fluido idraulico. Il modello A10VO è concepito per applicazioni mobili, ad es. macchine edili. Il modello A10VSO è concepito per applicazioni stazionarie, ad es. macchine utensili.

Per i dati tecnici, le condizioni d'esercizio e i limiti d'impiego dell'unità a pistoncini assiali, consultare le schede tecniche 92701, e 92711 e la conferma d'ordine.

5.2 Descrizione del prodotto

I modelli A10VO e A10VSO sono pompe a cilindrata variabile con gruppo rotante a pistoncini assiali a piastra inclinata per trasmissioni idrostatiche in circuito aperto. La portata è proporzionale al regime d'ingresso e alla cilindrata. Regolando la culla (**14**) è possibile variare la portata volumetrica in modo continuo. Nelle unità a pistoncini assiali a piastra inclinata, i pistoncini sono disposti assialmente rispetto all'albero di trasmissione (**1**).

Circuito aperto

In circuito aperto, il fluido idraulico scorre dal serbatoio verso la pompa idraulica e da essa viene quindi convogliato verso l'utenza, ad es. un motore oleodinamico. Da quest'ultimo, il fluido idraulico rifluisce verso il serbatoio.

5.2.1 Struttura dell'unità a pistoncini assiali

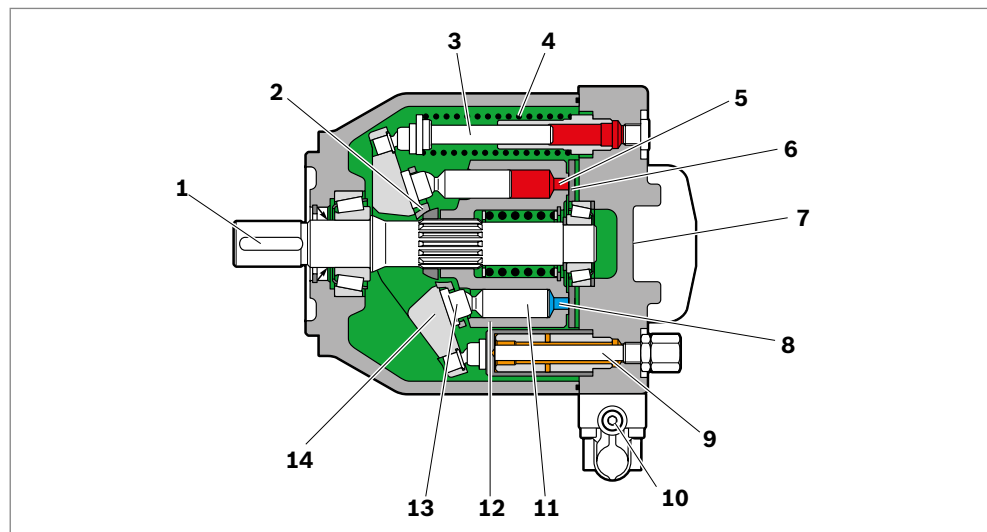


Fig. 2: Struttura dell'A10VO/A10VSO

1 Albero di trasmissione	7 Piastra di attacco	13 Pattino
2 Piastra di richiamo	8 Lato aspirazione	14 Culla
3 Pistone di contrasto	9 Pistone di posizionamento	
4 Molla	10 Valvola di comando	
5 Lato alta pressione	11 Pistoni	
6 Piastra di comando (Piastra di distribuzione)	12 Cilindri	

5.2.2 Descrizione del funzionamento

Pompa

L'albero di trasmissione **(1)** viene azionato da un apposito motore di azionamento con una determinata coppia e velocità. Mediante l'albero di trasmissione, il cilindro **(12)** viene trascinato dalla dentatura e messo in rotazione. Ad ogni giro, i pistoni **(11)** nei fori del cilindro compiono un moto di sollevamento, la cui entità dipende dalla posizione obliqua della culla **(14)**. I pattini **(13)** vengono trattiene e guidati con i pistoni sulla superficie di scorrimento della culla dalla piastra di richiamo **(2)**. Per effetto della posizione obliqua della culla, nell'arco di un giro ciascun pistone si sposta, oltre il punto morto inferiore e superiore, nella propria posizione iniziale. Durante tale fase, i due intagli pilota nella piastra di comando **(6)** fanno affluire e defluire il fluido idraulico corrispondente al volume della corsa. Sul lato aspirazione **(8)**, il fluido idraulico scorre nel vano del pistone che va aumentando di volume. Al contempo, sul lato alta pressione **(5)**, il fluido idraulico viene spinto attraverso i pistoni fuori dal vano del cilindro, verso l'interno del sistema idraulico.

Regolazione

L'angolo d'inclinazione della culla **(14)** è regolabile in modo continuo. Variando l'angolo d'inclinazione varierà anche la corsa del pistone e con essa la cilindrata. La regolazione dell'angolo d'inclinazione avviene idraulicamente, tramite l'apposito pistone di posizionamento. La culla è sostenuta in modo scorrevole in appositi supporti oscillanti e viene mantenuta in equilibrio dal pistone di contrasto **(3)**. Aumentando l'angolo d'inclinazione aumenterà anche la cilindrata; riducendo l'angolo, anche essa si ridurrà in proporzione.



A seconda delle esigenze specifiche sono disponibili diversi dispositivi di regolazione. Per informazioni al riguardo, consultare la scheda tecnica 92701, 92711 e 92709.

5.3 Identificazione del prodotto

L'unità a pistoni assiali viene identificata dall'apposita targhetta. Nell'esempio seguente è illustrata una targhetta di identificazione per A10VO:

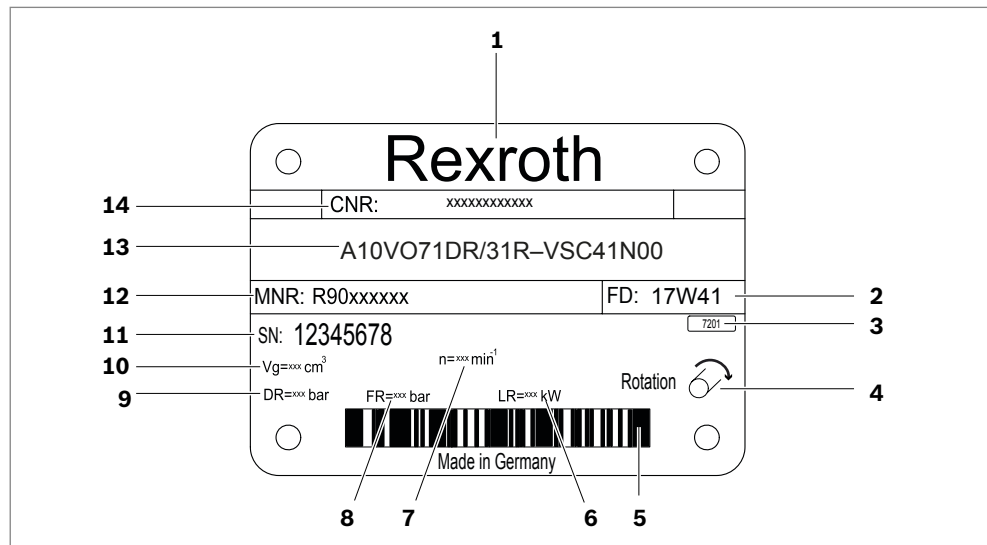


Fig. 3: Targhetta di identificazione A10VO

- | | |
|---|--|
| 1 Costruttore | 8 Taratura della portata (opzionale) |
| 2 Data di produzione | 9 Taratura del regolatore di pressione (opzionale) |
| 3 Identificazione interna di fabbrica | 10 Cilindrata |
| 4 Senso di rotazione (guardando verso l'albero di trasmissione) - in figura: senso destrorso | 11 Numero di serie |
| 5 Codice a barre | 12 Numero di identificazione dell'unità a pistoni assiali |
| 6 Taratura della potenza (opzionale) | 13 Codice d'ordinazione |
| 7 Regime | 14 Numero di identificazione per il cliente |

6 Trasporto e immagazzinaggio

- Per il trasporto e l'immagazzinaggio, attenersi in ogni caso alle condizioni ambientali richieste, vedere il capitolo 6.2 "Immagazzinaggio dell'unità a pistoncini assiali" a pagina 25.



Per informazioni sul disimballo, consultare il capitolo 7.1 "Disimballaggio" a pagina 27.

6.1 Trasporto dell'unità a pistoncini assiali

In base al peso e alla durata del trasporto, il trasporto si potrà effettuare nei seguenti modi:

- Trasporto manuale
- Trasporto con mezzo di sollevamento (golfare ad anello o nastro di sollevamento)

Dimensioni e pesi

Tabella 6: Dimensioni e pesi

Grandezze nominali		18	28	45	71	88	100	140
Massa senza presa di moto passante	kg	12.9	18	23.5	35.2	35.2	49.5	65.4
Massa con presa di moto passante	kg	14	19.3	25.1	38	38	55.4	74.4
Larghezza	mm	Le dimensioni variano in base all'equipaggiamento. Per i valori validi per l'unità a pistoncini assiali in questione, consultare il disegno di montaggio (richiedere in caso di necessità).						
Altezza	mm							
Profondità	mm							

I dati di peso possono variare in base all'equipaggiamento.

6.1.1 Trasporto manuale

Le unità a pistoncini assiali fino a 15 kg di peso sono all'occorrenza trasportabili manualmente, per breve tempo.

CAUTELA! Pericolo a causa di carichi pesanti!

Il trasporto di unità a pistoncini assiali comporta pericolo di danni alla salute.

- Utilizzare dispositivi di sollevamento, abbassamento e spostamento adeguati.
- Utilizzare l'equipaggiamento protettivo personale (ad es. occhiali e guanti protettivi, indumenti da lavoro appropriati e calzature protettive).
- Non trasportare l'unità a pistoncini assiali facendo presa su componenti delicati (ad es. sensori o valvole).
- Sistemare con cautela l'unità a pistoncini assiali sulla superficie d'appoggio, affinché quest'ultima non venga danneggiata.

6.1.2 Trasporto con mezzo di sollevamento

Per effettuarne il trasporto, l'unità a pistoncini assiali si potrà collegare ad un mezzo di sollevamento mediante un golfare ad anello, oppure con un nastro di sollevamento.

Trasporto con golfare ad anello

Per effettuarne il trasporto, l'unità a pistoncini assiali si potrà sospendere agganciandola ad un golfare ad anello avvitato nell'albero di trasmissione, qualora si presentino solamente forze assiali dirette (in trazione) verso l'esterno.

- Per il relativo foro di avvitamento, utilizzare un perno filettato dello stesso sistema di misura e di grandezza corretta.

- ▶ A tale scopo, avvitare completamente un golfare ad anello nel foro di avvitamento dell'albero di trasmissione. Per le dimensioni della filettatura, consultare il disegno di montaggio.
- ▶ Accertarsi che il golfare ad anello sia in grado di sostenere l'intero peso dell'unità a pistoni assiali, maggiorato del 20 %.

L'unità a pistoni assiali si può sollevare come indicato in Fig. 4, con il golfare ad anello avvitato nell'albero di trasmissione.

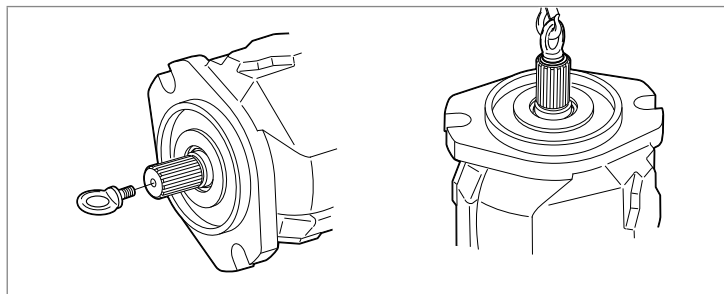


Fig. 4: Fissaggio del golfare ad anello

Trasporto con nastro di sollevamento

AVVERTIMENTO! Pericolo a causa di carichi sospesi!

Durante il trasporto con nastro di sollevamento, l'unità a pistoni assiali può ribaltarsi dal passante, causando lesioni al personale.

- ▶ Utilizzare un nastro di sollevamento il più largo possibile.
- ▶ Accertarsi che l'unità a pistoni assiali sia fissata in modo sicuro con il nastro di sollevamento.
- ▶ L'unità a pistoni assiali si potrà condurre manualmente soltanto per posizionarla con precisione e per evitarne oscillazioni.
- ▶ Non passare, né inserire mai le mani sotto carichi sospesi.
- ▶ Sistemare il nastro di sollevamento attorno all'unità a pistoni assiali in modo che esso non scorra su componenti (ad es. valvole, tubazione) e che l'unità a pistoni assiali non venga agganciata a componenti (vedere Fig. 5).

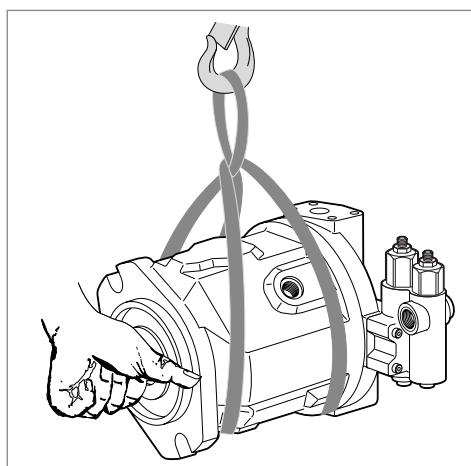


Fig. 5: Trasporto con nastro di sollevamento

6.2 Immagazzinaggio dell'unità a pistoni assiali

Requisiti

- I magazzini dovranno essere esenti da agenti irritanti/corrosivi e gas.
- Per prevenire danni alle guarnizioni, nei magazzini andrà evitato il funzionamento di apparecchi che generino ozono, quali ad es. lampade ai vapori di mercurio, apparecchiature ad alta tensione, motori elettrici, sorgenti radioelettriche o elettrostatiche.
- I magazzini dovranno essere asciutti.
Consiglio: umidità relativa dell'aria $\leq 60\%$.
- Temperatura di immagazzinaggio ottimale: fra $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura di immagazzinaggio minima: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura di immagazzinaggio massima: $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Evitare l'irraggiamento solare diretto.
- Conservare l'unità a pistoni assiali a prova di urti, senza impilarla.
- Non immagazzinare l'unità a pistoni assiali sull'albero di trasmissione o su componenti, ad es. sensori o valvole.
- Per ulteriori condizioni d'immagazzinaggio, vedere la Tabella 7.

► Verificare mensilmente il corretto immagazzinaggio dell'unità a pistoni assiali.

Dopo la consegna

Le unità a pistoni assiali vengono consegnate dalla fabbrica all'interno di un imballaggio anticorrosione (pellicola anticorrosione).

Nella Tabella 7 sono riportati i periodi d'immagazzinaggio massimi ammessi per un'unità a pistoni assiali in imballaggio originale, secondo la scheda dati 90312.

Tabella 7: Periodo d'immagazzinaggio con protezione anticorrosione di fabbrica

Condizioni d'immagazzinaggio	Protezione anticorrosione standard	Protezione anticorrosione a lungo termine (opzionale)
Ambiente chiuso, asciutto e a temperatura costante compresa fra $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pellicola anticorrosione integra e chiusa.	Massimo 12 mesi	Massimo 24 mesi



Il diritto alla garanzia decade in caso di mancata osservanza dei requisiti e delle condizioni d'immagazzinaggio, oppure dopo la scadenza del tempo massimo d'immagazzinaggio.
(vedere Tabella 7).

Procedura da seguire dopo la scadenza del tempo massimo d'immagazzinaggio:

1. Prima di effettuarne il montaggio, verificare sull'intera unità a pistoni assiali che essa non presenti danni o corrosione.
2. Verificare la funzionalità e la tenuta dell'unità a pistoni assiali con un ciclo di funzionamento di prova.
3. Superato il periodo d'immagazzinaggio di 24 mesi, la guarnizione albero andrà sostituita.



Una volta scaduto il tempo massimo d'immagazzinaggio, si consiglia di far controllare l'unità a pistoni assiali dal proprio Service Bosch Rexroth di competenza.

In caso di domande su riparazione e parti di ricambio, si prega di rivolgersi al proprio Service Bosch Rexroth di competenza, oppure al Reparto Service dello stabilimento di costruzione dell'unità a pistoni assiali: consultare al riguardo il capitolo 10.5 "Parti di ricambio" a pagina 52.

Dopo lo smontaggio

Qualora occorra effettuare l'immagazzinaggio di un'unità a pistoni assiali smontata, per proteggerla dalla corrosione essa andrà sottoposta a trattamento protettivo per il periodo d'immagazzinaggio.



Le seguenti istruzioni riguardano esclusivamente unità a pistoni assiali utilizzate con fluido idraulico a base di olio minerale. Gli altri fluidi idraulici richiedono ciascuno provvedimenti di conservazione specifici. In questo caso occorrerà contattare il referente responsabile locale, per l'indirizzo consultare il sito Internet

www.boschrexroth.de/adressen

Bosch Rexroth consiglia la seguente procedura:

1. Pulire l'unità a pistoni assiali: consultare al riguardo il capitolo 10.1 "Pulizia e cura" a pagina 50.
2. Svuotare l'unità a pistoni assiali.
3. Per un periodo d'immagazzinaggio fino a 12 mesi: umettare l'interno dell'unità a pistoni assiali con olio minerale, riempiendola con circa 100 ml di olio minerale. Per un periodo d'immagazzinaggio fino a 24 mesi: riempire l'unità a pistoni assiali con prodotto anticorrosione VCI 329 (20 ml).
Il riempimento ha luogo tramite l'attacco di drenaggio **L** o **L₁**, vedere capitolo 7.4 "Montaggio dell'unità a pistoni assiali", Fig. 13 e Fig. 14 a pagina 40.
4. Chiudere ermeticamente tutti gli attacchi.
5. Umettare le superfici non verniciate dell'unità a pistoni assiali con olio minerale, oppure con un prodotto anticorrosione appropriato e facilmente rimovibile, ad es. grasso esente da acidi.
6. Avvolgere ermeticamente l'unità a pistoni assiali in una pellicola anticorrosione, insieme con un agente essiccante.
7. Conservare l'unità a pistoni assiali in posizione a prova di urti; per ulteriori condizioni, vedere la parte "Requisiti" a pagina 25 nel presente capitolo.

7 Montaggio

Prima di iniziare il montaggio, occorrerà avere a portata di mano i seguenti documenti:

- disegno di montaggio dell'unità a pistoncini assiali (ottenibile dal proprio referente responsabile presso Rexroth)
- schema idraulico dell'unità a pistoncini assiali (riportato nel disegno di montaggio)
- schema idraulico della macchina/dell'impianto (ottenibile dal costruttore della macchina/dell'impianto)
- conferma d'ordine (contenente i dati tecnici di contratto dell'unità a pistoncini assiali in questione)
- scheda tecnica dell'unità a pistoncini assiali (contenente i dati tecnici ammessi)

7.1 Disimballaggio

L'unità a pistoncini assiali viene consegnata all'interno di una pellicola anticorrosione in materiali polietilenici (PE).

CAUTELA! Pericolo di caduta di parti!

Un'apertura non corretta dell'imballaggio può comportare la caduta all'esterno di parti, con conseguente danneggiamento delle stesse e possibilità di lesioni!

- ▶ Collocare l'imballaggio su un fondo piano e di portata adeguata.
- ▶ Aprire l'imballaggio esclusivamente dall'alto.
- ▶ Rimuovere l'imballaggio dell'unità a pistoncini assiali.
- ▶ Verificare che l'unità a pistoncini assiali sia integra e non presenti danni da trasporto: vedere il capitolo 4 "Fornitura" a pagina 19.
- ▶ Smaltire l'imballaggio conformemente alle disposizioni nazionali del proprio Paese.

7.2 Condizioni di montaggio

La disposizione e la posizione di montaggio dell'unità a pistoncini assiali influiscono in modo determinante sulla procedura d'installazione e di messa in funzione (ad es. in fase di riempimento e di sfiato dell'unità a pistoncini assiali).

- ▶ Fissare l'unità a pistoncini assiali in modo che le forze e le coppie previste possano venire trasmesse senza rischi. La responsabilità della progettazione degli elementi di fissaggio spetta al costruttore della macchina/dell'impianto.
- ▶ Attenersi alle forze radiali ammesse sull'albero di trasmissione in caso di trasmissioni/uscite moto con sollecitazione di forza trasversale (azionamenti a cinghia). In caso di necessità, la puleggia della cinghia dovrà disporre di un supporto separato.
- ▶ In fase di messa in funzione e durante l'esercizio, accertarsi che l'unità a pistoncini assiali sia sfiatata e riempita con fluido idraulico. Tale regola andrà rispettata anche in caso di lunghi periodi di fermo, poiché l'unità a pistoncini assiali può svuotarsi attraverso le tubazioni idrauliche.
- ▶ Far defluire verso il serbatoio la perdita nel vano della carcassa tramite l'attacco apposito situato più in alto. Utilizzare la grandezza di tubazione appropriata all'attacco.
- ▶ Una valvola di non ritorno nel condotto di drenaggio è ammessa soltanto per il singolo caso, previa consultazione. Rivolgersi al proprio referente responsabile presso Bosch Rexroth.

- Per ottenere buoni valori di rumorosità, separare tutte le tubazioni di collegamento da tutti i componenti soggetti a vibrazioni (ad es. dal serbatoio) mediante elementi elastici.
- Accertarsi che, in ogni condizione d'esercizio, i condotti di aspirazione, di drenaggio e di ritorno immettano nel serbatoio al di sotto del livello minimo del fluido. In tale modo si eviterà l'aspirazione di aria e la formazione di schiuma.
- Nel dimensionamento del serbatoio, assicurare una distanza sufficiente tra il condotto di aspirazione e il condotto di drenaggio. In tal modo si eviterà che il fluido di ritorno riscaldato venga direttamente aspirato nel condotto di aspirazione.
- Accertarsi che, in tutte le disposizioni e posizioni di montaggio in esercizio, nella pompa a pistoni assiali sia presente una pressione di aspirazione minima pari a 0,8 bar assoluti all'attacco **S**, vedere Fig. 6. Accertarsi che valgano i valori indicati nella scheda tecnica riferiti al regime massimo per un'aspirazione di 1 bar assoluto sull'attacco di aspirazione **S**. Per ulteriori valori, vedere la scheda tecnica.

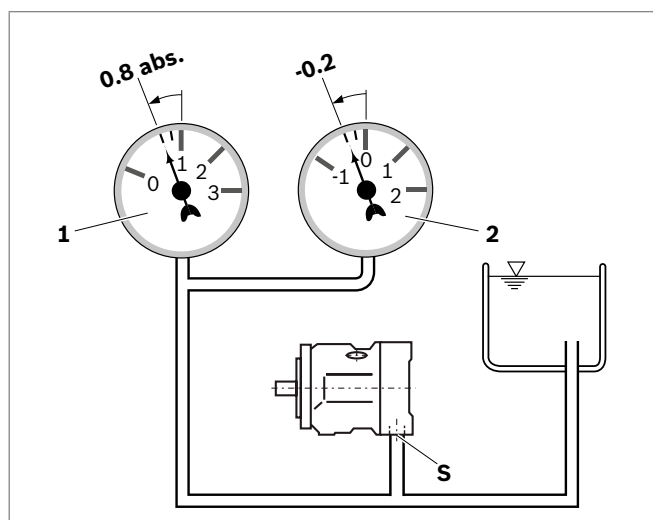


Fig. 6: Pressione di aspirazione

- 1** Manometro pressione assoluta
- 2** Manometro pressione standard (relativo)



Le condizioni di aspirazione migliorano in caso di montaggio al di sotto del serbatoio e all'interno del serbatoio.

- Nel luogo di montaggio, accertarsi con la massima cura che l'ambiente di lavoro sia privo di polvere e di sostanze estranee. L'unità a pistoni assiali andrà installata in condizioni esenti da impurità. La contaminazione del fluido idraulico può infatti compromettere in modo rilevante la funzionalità e la durata dell'unità a pistoni assiali.
- Per effettuare la pulizia, non utilizzare strofinacci filamentosi.
- Per rimuovere lubrificanti e altre impurità resistenti, utilizzare detergenti liquidi non aggressivi di tipo appropriato. I detergenti non dovranno penetrare nell'impianto idraulico.

7.3 Posizione di montaggio

Sono ammesse le posizioni di montaggio riportate di seguito. L'andamento delle tubazioni illustrato ha valore orientativo.

7.3.1 Montaggio al di sotto del serbatoio (standard)

Il montaggio al di sotto del serbatoio è previsto qualora l'unità a pistoncini assiali sia installata al di sotto del livello minimo del fluido, all'esterno del serbatoio.



Posizione di montaggio consigliata: 1 e 3.

Poiché nella posizione di montaggio 2 e 4 non è possibile un completo sfiato e un completo riempimento, l'unità a pistoncini assiali andrà sfiata e riempita prima del montaggio in posizione orizzontale.

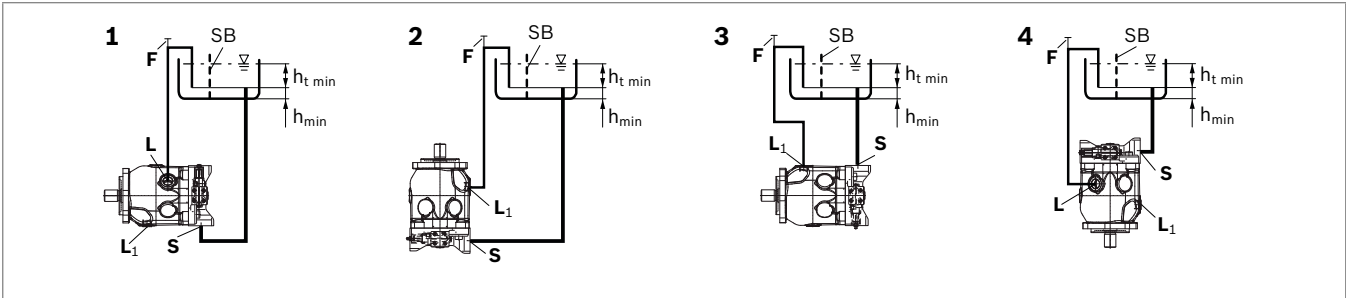


Fig. 7: Montaggio al di sotto del serbatoio A10VO/A10VSO con posizione di montaggio 1–4

L, L₁	Attacco fluido di drenaggio situato più in alto	$h_{t\ min}$	Profondità d'immersione minima necessaria (200 mm)
F	Riempimento / Sfiato	h_{min}	Distanza minima necessaria dal fondo serbatoio (100 mm)
S	Attacco di aspirazione	SB	Parete di compensazione (deflettore frangiflutto)



L'attacco **F** è parte della tubazione esterna e deve essere fornito dal cliente per semplificare il riempimento e lo sfiato.

Tabella 8: Montaggio al di sotto del serbatoio

Posizione di montaggio	Sfiato	Riempimento
1 (albero di trasmissione orizzontale)	F	L (F)
2 (albero di trasmissione verticale verso l'alto)	F	L₁ (F)
3 (albero di trasmissione orizzontale)	F	L₁ (F)
4 (albero di trasmissione verticale verso il basso)	F	L (F)

7.3.2 Montaggio all'interno del serbatoio

AVVERTENZA

Pericolo di danneggiamento in caso di montaggio all'interno del serbatoio!

- Per evitare danni all'unità a pistoni assiali, prima del montaggio all'interno del serbatoio andranno rimosse tutte le parti in plastica (ad es. tappi di protezione, coperture), ad eccezione dei coperchi di sicurezza.
- Rimuovere tutte le parti in plastica, ad eccezione dei coperchi di sicurezza, prima di montare l'unità a pistoni assiali all'interno del serbatoio. Accertarsi che nessuna di tali parti resti nel serbatoio stesso.
 - Rimuovere il tappo di protezione dall'attacco di aspirazione **S** e aprire almeno un attacco **L**.

Il montaggio all'interno del serbatoio è previsto qualora l'unità a pistoni assiali sia installata al di sotto del livello minimo del fluido, all'interno del serbatoio. L'unità a pistoni assiali è quindi completamente al di sotto del fluido idraulico. Se il livello minimo del fluido è pari o al di sotto del filo superiore della pompa, vedere il capitolo 7.3.3 "Montaggio al di sopra del serbatoio" a pagina 32.



Le unità a pistoni assiali con componenti elettrici (ad es. regolatori elettrici, sensori) non andranno montate in un serbatoio al di sotto del livello del fluido.



Si consiglia di applicare un tubo di aspirazione all'attacco di aspirazione **S** e di applicare tubazioni all'attacco fluido di drenaggio **L** oppure **L₁**. In tale caso, l'altro attacco fluido di drenaggio andrà chiuso. Riempire l'alloggiamento dell'unità a pistoni assiali prima di applicare le tubazioni e riempire il serbatoio con fluido idraulico. Poiché nella posizione di montaggio 6 e 8 non è possibile un completo sfiato e un completo riempimento, la pompa a pistoni assiali andrà sfiatata e riempita prima del montaggio in posizione orizzontale.

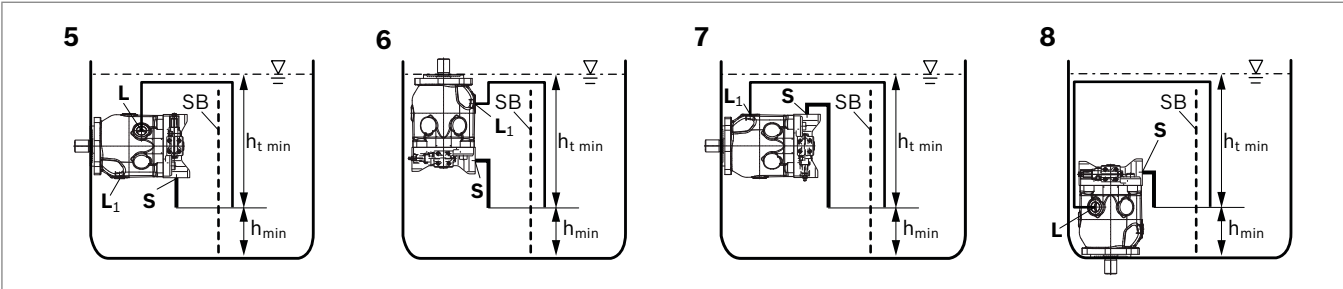


Fig. 8: Montaggio all'interno del serbatoio A10VO/A10VSO con posizione di montaggio 5-8

L, L₁	Attacco fluido di drenaggio situato più in alto	h_{min}	Distanza minima necessaria dal fondo serbatoio (100 mm)
S	Attacco di aspirazione	SB	Parete di compensazione (deflettore frangiflutto)
h_{t min}	Profondità d'immersione minima necessaria (200 mm)		

Tabella 9: Montaggio all'interno del serbatoio

Posizione di montaggio	Sfiato	Riempimento
5 (albero di trasmissione orizzontale)	tramite l'attacco aperto situato più in alto L	tramite l'attacco aperto L e S è automatico, grazie alla posizione al di sotto del livello del fluido idraulico
6 (albero di trasmissione verticale verso l'alto)	tramite l'attacco aperto situato più in alto L₁	tramite l'attacco aperto L₁ e S è automatico, grazie alla posizione al di sotto del livello del fluido idraulico
7 (albero di trasmissione orizzontale)	tramite l'attacco aperto situato più in alto L₁	tramite l'attacco aperto L₁ e S è automatico, grazie alla posizione al di sotto del livello del fluido idraulico
8 (albero di trasmissione verticale verso il basso)	tramite l'attacco aperto situato più in alto L	tramite l'attacco aperto L e S è automatico, grazie alla posizione al di sotto del livello del fluido idraulico

7.3.3 Montaggio al di sopra del serbatoio

Il montaggio al di sopra del serbatoio è previsto qualora l'unità a pistoncini assiali sia installata al di sopra del livello minimo del fluido idraulico.



Per evitare uno svuotamento dell'unità a pistoncini assiali, nella posizione di montaggio 10 andrà rispettata una differenza di altezza $h_{ES\ min}$ di almeno 25 mm sull'attacco **F**.



Attenersi all'altezza di aspirazione massima ammessa $h_{S\ max} = 800\ mm$. L'altezza di aspirazione ammessa h_S risulta dalla perdita di pressione totale.



Poiché nella posizione di montaggio 10 e 12 non è possibile un completo sfiato e un completo riempimento, l'unità a pistoncini assiali andrà sfiata e riempita prima del montaggio in posizione orizzontale.

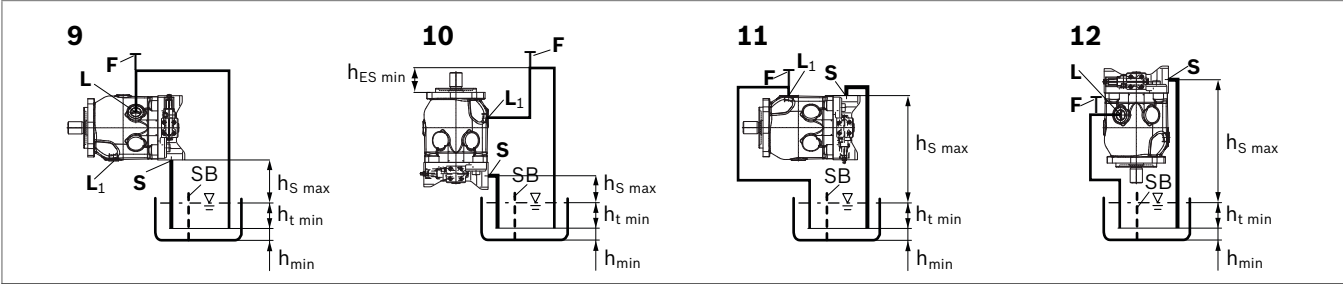


Fig. 9: Montaggio al di sopra del serbatoio A10VO/A10VSO con posizione di montaggio 9-12

L, L₁	Attacco fluido di drenaggio situato più in alto	h_{min}	Distanza minima necessaria dal fondo serbatoio (100 mm)
F	Riempimento / Sfiato	$h_{ES\ min}$	Altezza minima necessaria per la protezione dallo svuotamento dell'unità a pistoncini assiali (25 mm)
S	Attacco di aspirazione	$h_{S\ max}$	Altezza di aspirazione massima ammessa (800 mm)
$h_{t\ min}$	Profondità d'immersione minima necessaria (200 mm)	SB	Parete di compensazione (deflettore frangiflutto)



L'attacco **F** è parte della tubazione esterna e deve essere fornito dal cliente per semplificare il riempimento e lo sfiato.

Tabella 10: Montaggio al di sopra del serbatoio

Posizione di montaggio	Sfiato	Riempimento
9 (albero di trasmissione orizzontale)	F	L (F)
10 (albero di trasmissione verticale verso l'alto)	F	L₁ (F)
11 (albero di trasmissione orizzontale)	F	L₁ (F)
12 (albero di trasmissione verticale verso il basso)	F	L (F)

7.4 Montaggio dell'unità a pistoni assiali

7.4.1 Operazioni preliminari

1. Controllare sulla base dei dati indicati sulla targhetta se è presente la giusta unità a pistoni assiali.
2. Confrontare il numero di identificazione e la denominazione (codice di identificazione) con i dati riportati nella conferma d'ordine.



Qualora il numero di identificazione dell'unità a pistoni assiali non coincida con quello della conferma d'ordine, contattare il referente responsabile locale per le necessarie delucidazioni, per l'indirizzo consultare il sito Internet www.boschrexroth.de/adressen

3. Prima di effettuare il montaggio, svuotare l'unità a pistoni assiali, per impedire la miscelazione del fluido idraulico utilizzato nella macchina/nell'impianto.
4. Verificare il senso di rotazione ammissibile dell'unità a pistoni assiali (sulla targhetta di identificazione) ed accertarsi che corrisponda a quello del motore di azionamento.

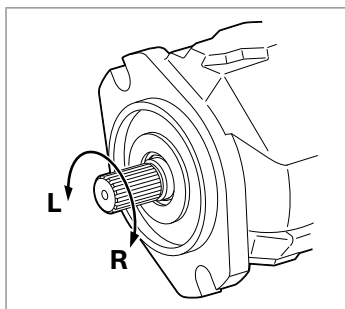


Fig. 10: Senso di rotazione

L Sinistra
R Destra



Il senso di rotazione riportato sulla targhetta di identificazione (vedere il capitolo 5.3 "Identificazione del prodotto") a pagina 22, indica il senso di rotazione dell'unità a pistoni assiali, guardando verso l'albero di trasmissione. Per informazioni sul senso di rotazione del motore di azionamento, consultare le istruzioni d'uso del costruttore del motore stesso.

7.4.2 Dimensioni

Il disegno di montaggio riporta le quote di tutti gli attacchi presenti sull'unità a pistoni assiali. Per la scelta degli attrezzi necessari, attenersi inoltre alle istruzioni del costruttore degli altri componenti idraulici.

7.4.3 Avvertenze generali

Durante il montaggio dell'unità a pistoni assiali, attenersi alle seguenti avvertenze generali:

- occorre tenere presente che, in determinate posizioni di montaggio, potranno verificarsi variazioni di regolazione. A causa della forza di gravità, del peso

proprio e della pressione in carcassa, potranno verificarsi scostamenti delle curve caratteristiche e variazioni dei tempi di posizionamento di lieve entità.

- Le vibrazioni e le oscillazioni torsionali, a loro volta, possono comportare annerimento nella guarnizione albero, oppure eccessive accelerazioni torsionali del gruppo rotante dell'unità a pistoni assiali. Sono particolarmente esposti a questo rischio gli azionamenti a motore diesel a basso numero di cilindri e con massa volanica ridotta e azionamenti a cinghie dentate o a cinghie trapezoidali. Dopo un breve tempo di funzionamento, le cinghie possono perdere una parte importante del precarico.

Un dispositivo tenditore automatico è in grado di ammortizzare le oscillazioni di giri e le vibrazioni, evitando così i danni conseguenti.

– In caso di entrata moto con cinghia dentata o trapezoidale, utilizzare sempre un dispositivo tenditore automatico.

- Durante l'esercizio dell'unità a pistoni assiali con l'ausilio di un albero cardanico possono verificarsi oscillazioni ed eccessive accelerazioni torsionali. In base alla frequenza e alla temperatura, queste ultime potranno causare a loro volta annerimento sulla guarnizione albero e danni al gruppo rotante.
- Se per diverse unità si utilizza uno stesso condotto di drenaggio, accertarsi che la relativa pressione in carcassa non venga superata. Il condotto comune di drenaggio deve essere dimensionato in maniera tale che la pressione massima ammissibile in carcassa di tutte le unità collegate non venga superata in alcuno stato operativo, in particolare in caso di avvio a freddo. Se ciò non è possibile, all'occorrenza occorre posare condotti di drenaggio separati.

La procedura di montaggio dell'unità a pistoni assiali varia in base agli elementi di collegamento verso il lato entrata moto. Le seguenti descrizioni illustrano il montaggio dell'unità a pistoni assiali:

- con un giunto
- su un riduttore
- su albero cardanico

7.4.4 Montaggio con giunto

Di seguito viene descritto come montare l'unità a pistoni assiali con un giunto:

AVVERTENZA! Pericolo in caso di manipolazione non corretta!

Il prodotto può subire danni!

- Non montare il mozzo di accoppiamento battendo sull'albero di trasmissione dell'unità a pistoni assiali.

1. Montare il semigiunto previsto sull'albero di trasmissione dell'unità a pistoni assiali, conformemente alle indicazioni del costruttore del giunto.



L'albero di trasmissione dell'unità a pistoni assiali è provvisto di un foro filettato. Tale foro andrà utilizzato per calettare l'elemento di raccordo sull'albero di trasmissione. Per la grandezza del foro di avvitamento, consultare il disegno di montaggio.

2. Serrare il mozzo di accoppiamento sull'albero di trasmissione, oppure assicurare una lubrificazione costante dell'albero stesso: tale provvedimento impedirà la formazione di ossidazione per attrito e dell'usura ad essa correlata.
3. Trasportare l'unità a pistoncini assiali verso il luogo d'installazione.
4. Rimuovere sporcizia e corpi estranei dal luogo di installazione.
5. Montare il giunto sull'albero di uscita del motore di azionamento conformemente alle indicazioni del costruttore del giunto.



L'unità a pistoncini assiali potrà essere avvitata soltanto dopo il corretto montaggio del giunto.

6. Fissare l'unità a pistoncini assiali sul luogo d'installazione.
7. Allineare l'albero di trasmissione dell'unità a pistoncini assiali e l'albero di uscita del motore di azionamento, evitando disallineamenti angolari.
8. Accertarsi che sull'albero di trasmissione dell'unità a pistoncini assiali non agiscano forze assiali o radiali non ammesse.
9. Per il montaggio con la lanterna, controllare il gioco assiale del giunto in base alle indicazioni del costruttore, attraverso l'apposita finestra della lanterna.
10. Per indicazioni sugli attrezzi necessari e sulle coppie di serraggio delle viti di fissaggio, consultare il costruttore della macchina o dell'impianto.
11. In caso di utilizzo di giunti elastici, verificare, ad installazione conclusa, che l'azionamento sia esente da risonanze.

7.4.5 Montaggio su riduttore

Di seguito viene descritto come montare l'unità a pistoncini assiali su un riduttore. Una volta montata su un riduttore, l'unità a pistoncini assiali risulterà nascosta e difficilmente accessibile:

- Prima del montaggio, occorrerà pertanto accertarsi che l'unità a pistoncini assiali sia effettivamente centrata sul diametro di centraggio (prestare attenzione alle tolleranze) e che sull'albero di trasmissione dell'unità a pistoncini assiali non agiscano forze assiali o radiali non ammesse (lunghezza di montaggio).
- Proteggere l'albero di trasmissione dall'ossidazione per attrito, assicurando una lubrificazione costante.
- Fissare l'unità a pistoncini assiali sul luogo d'installazione.

In caso di montaggio su ingranaggi o su albero a dentatura obliqua

Sull'albero non andranno trasmesse forze d'ingranamento maggiori della forza assiale o radiale ammessa; all'occorrenza, l'ingranaggio all'uscita riduttore andrà dotato di supporto separato.

7.4.6 Montaggio con albero cardanico

Di seguito viene descritto come collegare l'unità a pistoncini assiali al motore di azionamento tramite un albero cardanico.

AVVERTENZA! Danno all'unità a pistoncini assiali e annerimento della guarnizione albero!

Alberi cardanici installati in modo errato generano sbilanciamenti. A loro volta essi generano vibrazioni e forze non ammesse sull'albero di trasmissione.

- Attenersi alle istruzioni per il montaggio del costruttore dell'albero cardanico.

1. Posizionare l'unità a pistoni assiali nei pressi dell'ubicazione prevista. Andr  lasciato uno spazio sufficiente per poter introdurre l'albero cardanico da entrambi i lati.
2. Inserire l'albero cardanico sull'albero di uscita del motore di azionamento.
3. Spingere l'unit  a pistoni assiali verso l'albero cardanico ed inserire l'albero cardanico sull'albero di azionamento dell'unit  a pistoni assiali.
4. Portare l'unit  a pistoni assiali nella posizione di montaggio e fissarla. Per indicazioni sugli attrezzi necessari e sulle coppie di serraggio delle viti di fissaggio, consultare, se necessario, il costruttore dell'impianto.

7.4.7 Rimozione del distanziatore (per versione con presa di moto passante)

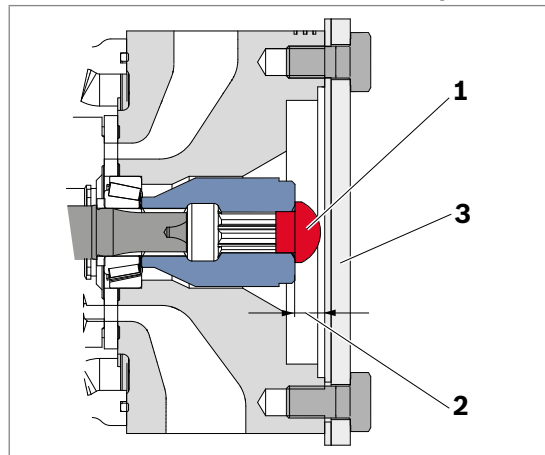


Fig. 11: Rimozione del distanziatore

Le unit  a pistoni assiali con presa in moto passante vengono dotate di un distanziatore (1). Il distanziatore   destinato esclusivamente alla protezione di trasporto e alla riduzione del gioco assiale del mozzo (2).

CAUTELA! Esercizio con distanziatore!

L'utilizzo dell'unit  a pistoni assiali con distanziatore pu  comportare danni all'unit  a pistoni assiali.

- Prima della prima messa in funzione rimuovere il distanziatore.
- Rimuovere il distanziatore (1).
Il distanziatore deve essere rimosso prima del montaggio di una seconda pompa. Qualora si utilizzi l'unit  a pistoni assiali senza montare una seconda pompa alla presa di moto passante, il distanziatore e il mozzo devono essere obbligatoriamente rimossi. Dal momento che la protezione metallica (3) non   resistente alla pressione, deve essere sostituita da un coperchio resistente alla pressione. Se si necessita di un coperchio resistente alla pressione contattare il referente Bosch-Rexroth. Utilizzare allo scopo attrezzi appropriati, in modo da prevenire danni alle superfici di tenuta e funzionali. Qualora le superfici funzionali fossero danneggiate, si prega di rivolgersi al proprio Service Bosch Rexroth di competenza, oppure al Reparto Service dello stabilimento di costruzione dell'unit  a pistoni assiali.

7.4.8 Conclusione del montaggio

1. Rimuovere le viti di trasporto eventualmente applicate.

CAUTELA! Esercizio con tappi di protezione!

L'utilizzo dell'unità a pistoni assiali con tappi di protezione può comportare lesioni, oppure danni all'unità a pistoni assiali.

- Prima della messa in funzione, rimuovere tutti i tappi di protezione e sostituirli con appropriati tappi filettati metallici resistenti alla pressione, oppure collegare le condutture corrispondenti.

2. Rimuovere la protezione di trasporto.

L'unità a pistoni assiali viene consegnata con apposite protezioni (1) e con tappi di protezione (2). Questi ultimi, non essendo resistenti alla pressione, andranno rimossi prima di effettuare il collegamento. Utilizzare allo scopo attrezzi appropriati, in modo da prevenire danni alle superfici di tenuta e funzionali. Qualora dette superfici vengano danneggiate, si prega di rivolgersi al proprio Service Bosch Rexroth di competenza, oppure al Reparto Service dello stabilimento di costruzione dell'unità a pistoni assiali.

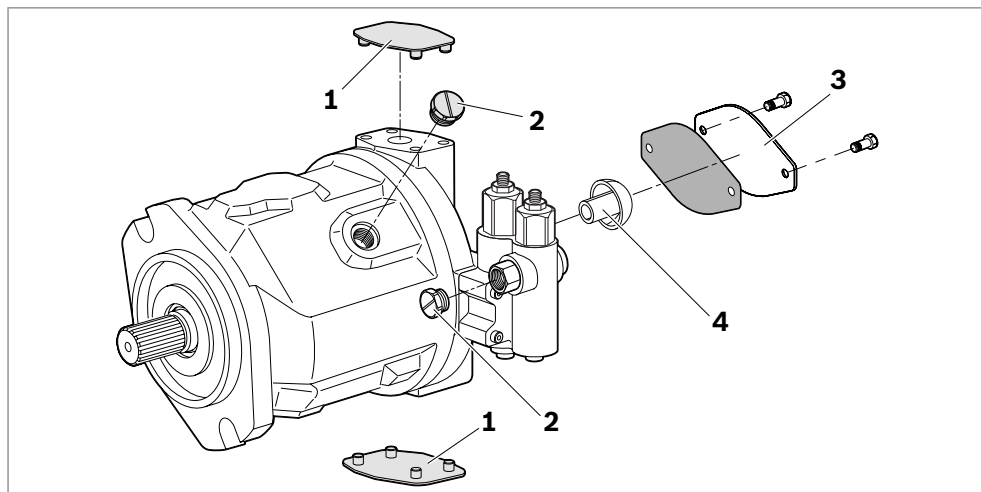


Fig. 12: Rimozione della protezione di trasporto

- | | |
|---|--|
| 1 Protezioni | 4 Per la versione con distanziatore di presa di moto passante in plastica (destinato alla protezione durante il trasporto) |
| 2 Tappi di protezione/tappi filettati | |
| 3 Per la versione con protezione metallica della presa di moto passante incl. viti di fissaggio | |



Gli attacchi preposti al collegamento di tubazioni sono provvisti di tappi di protezione o di tappi filettati, che fungono da protezioni di trasporto. Tutti gli attacchi necessari al funzionamento andranno collegati (vedere la Tabella 11 "Attacchi A10VO/A10VSO Serie 31" a pagina 40). In caso di mancata osservanza possono verificarsi malfunzionamenti o danni. Qualora un attacco non venga collegato, esso andrà chiuso con un tappo filettato, poiché i tappi di protezione non sono resistenti alla pressione.



La rotazione delle viti di registrazione comporterà il decadere dei diritti di garanzia. Per eventuali modifiche dell'impostazione contattare il referente responsabile locale: per l'indirizzo consultare il sito Internet www.boschrexroth.de/adressen

3. Per la versione con presa di moto passante, rimuovere anzitutto il distanziatore (4), vedere il capitolo 7.4.7 "Rimozione del distanziatore (per versione con presa di moto passante)" a pagina 36 e montare la pompa supplementare secondo le istruzioni del costruttore della pompa. La protezione (3) non è resistente alla pressione e pertanto non ammessa per l'esercizio.

7.4.9 Collegamento idraulico dell'unità a pistoncini assiali

AVVERTENZA

Pressione di aspirazione troppo ridotta!

Per le pompe a pistoncini assiali, in tutte le posizioni di montaggio è generalmente prescritta una pressione di aspirazione minima ammessa all'attacco **S**. Se la pressione all'attacco **S** cala al di sotto dei valori indicati, possono verificarsi danni, anche irreparabili, alla pompa a pistoncini assiali.

- Accertarsi che la pressione di aspirazione necessaria non scenda al di sotto di questi valori. Tale circostanza viene influenzata da:
 - tubazioni (ad es. sezione di aspirazione, diametro dei tubi, lunghezza del condotto di aspirazione)
 - posizione del serbatoio
 - viscosità del fluido idraulico
 - eventuale presenza di un elemento filtrante o una valvola di non ritorno nel condotto di aspirazione (controllare regolarmente il grado di contaminazione dell'elemento filtrante)

La responsabilità della progettazione delle tubazioni spetta al costruttore della macchina/dell'impianto. L'unità a pistoncini assiali dovrà essere collegata al resto dell'impianto idraulico in base allo schema idraulico del costruttore della macchina/dell'impianto.

Gli attacchi e le filettature di fissaggio sono dimensionati per le pressioni massime ammesse $p_{max.}$, vedere in Tabella 11 "Attacchi A10VO/A10VSO Serie 31" a pagina 40. Spetterà al costruttore della macchina/dell'impianto fare in modo che gli elementi di collegamento e le tubazioni corrispondano alle condizioni d'impiego previste (pressione, portata, fluido idraulico, temperatura), compresi i necessari fattori di sicurezza.



Collegare esclusivamente tubazioni idrauliche corrispondenti all'attacco dell'unità a pistoncini assiali (livello di pressione, grandezza e sistema di misura).

Avvertenze per la posa delle tubazioni

Per la posa delle tubazioni di aspirazione, di mandata e di drenaggio, attenersi alle seguenti avvertenze.

- Tubazioni e tubi flessibili andranno montati senza precarico, per evitare che durante l'esercizio si creino ulteriori forze meccaniche, che ridurrebbero la durata dell'unità a pistoncini assiali ed eventualmente dell'intera macchina/dell'intero impianto.
- Utilizzare come ermetizzante guarnizioni di tipo appropriato.

- Condotta di aspirazione (tubo rigido o flessibile)
 - Il condotto di aspirazione dovrà essere più corto e rettilineo possibile.
 - Dimensionare la sezione del condotto di aspirazione in modo che la pressione non scenda sotto quella minima ammessa all'attacco di aspirazione. Assicurarsi che non venga superata la pressione di aspirazione massima (ad es. in caso di riempimento preliminare).
 - Prestare attenzione all'ermeticità dei collegamenti e degli elementi di collegamento.
 - Il tubo flessibile deve essere resistente alla pressione, anche rispetto alla pressione atmosferica esterna.
- Tubazione di mandata
 - Per le tubazioni di mandata utilizzare esclusivamente tubi, tubi flessibili ed elementi di collegamento dimensionati per il campo di pressione d'esercizio riportato nelle schede tecniche 92701, e 92711 (vedere Tabella 11).
- Condotta di drenaggio
 - I condotti di drenaggio andranno posati in modo che la carcassa sia sempre riempita di fluido idraulico e in modo tale da evitare infiltrazioni di aria nella guarnizione albero, anche in caso di lunghi periodi di fermo.
 - La pressione in carcassa non dovrà oltrepassare, in alcuna situazione d'esercizio, i valori limite riportati nella scheda tecnica dell'unità a pistoni assiali.
 - L'imbocco del condotto di drenaggio nel serbatoio andrà sempre realizzato al di sotto del livello minimo del fluido idraulico (vedere il capitolo 7.3 "Posizione di montaggio" a pagina 29).
- Se l'unità a pistoni assiali è dotata di avvitamenti montati, essi non possono essere svitati. Avvitare i perni filettati dell'armatura direttamente nell'avvitamento montato.

Pericolo di scambio fra collegamenti filettati

Le unità a pistoni assiali vengono utilizzate sia in ambiti con sistemi di misura metrici, sia in quelli con sistemi anglosassoni (in pollici) nonché in quelli con sistemi di misura giapponesi (JIS – Japan Industrial Standard). Inoltre, si utilizzano diversi tipi di guarnizioni.

Sia il sistema di misura, sia il tipo di guarnizione e la grandezza del foro di avvitamento e del perno filettato (ad es. tappo filettato) dovranno coincidere. Data l'esiguità delle differenze visibili, vi è rischio di scambio fra elementi.

AVVERTIMENTO! Perni filettati annermetici o proiettati all'esterno!

Se presso gli avvitamenti un perno filettato non corrispondente al foro di avvitamento per sistema di misura, tipo di guarnizione e grandezza viene alimentato da pressione, ciò può causare l'allentamento indesiderato del perno filettato, con possibile proiezione dello stesso. Tale evenienza può determinare gravi lesioni e danni materiali. Fluido idraulico può anche fuoriuscire da tale punto di perdita.

- Verificare in base ai disegni (disegno di montaggio) il tipo di perno filettato necessario per ciascun raccordo filettato.
- Accertarsi che, nel montare raccorderie, tappi di fissaggio e filettati, non avvengano scambi fra elementi.
- Per il relativo foro di avvitamento, utilizzare un perno filettato dello stesso sistema di misura e di grandezza corretta.

Panoramica degli attacchi

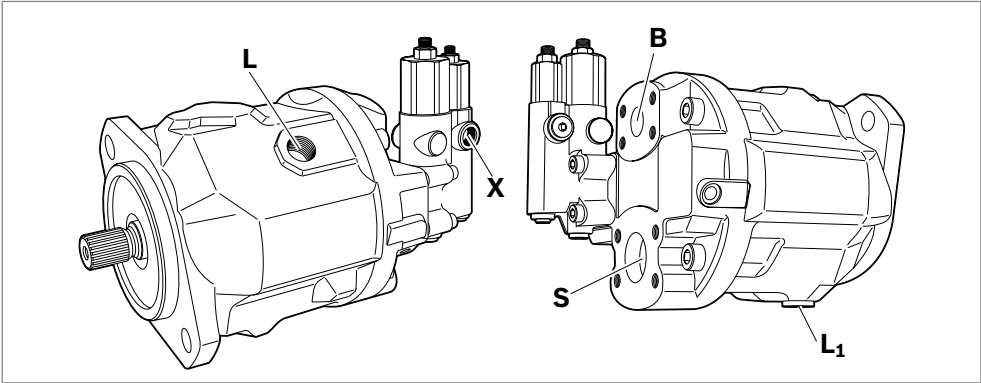


Fig. 13: Panoramica degli attacchi A10VO Serie 31, attacchi flangiati SAE posteriori

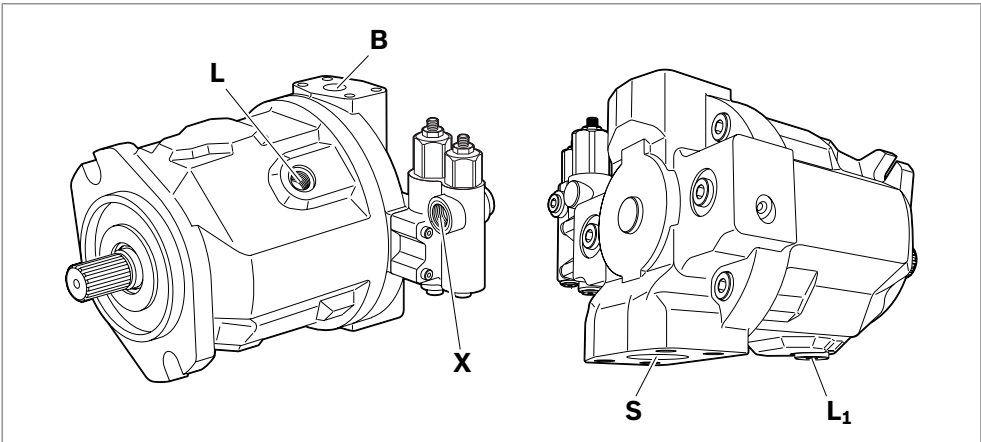


Fig. 14: Panoramica degli attacchi A10VO/A10VSO Serie 31, attacchi flangiati SAE superiori, inferiori contrapposti

Tabella 11: Attacchi A10VO/A10VSO Serie 31

Attacchi ¹⁾		$p_{max.}$ [bar] ²⁾	Stato ³⁾
B	Attacco d'utenza (serie per pressioni standard)	350	O
S	Attacco di aspirazione (serie per pressioni standard)	10	O
L	Attacco fluido di drenaggio	2	O ⁴⁾
L ₁	Attacco fluido di drenaggio	2	X ⁴⁾
X	Pressione di pilotaggio	350	O
X	Pressione di pilotaggio con regolatore DG	350	O


¹⁾ Il sistema di misurazione e la misura della filettatura sono indicati nel disegno di montaggio.

²⁾ In alcune specifiche applicazioni, potranno verificarsi brevi picchi di pressione. Tenerlo presente nella scelta di strumenti di misura e raccorderie.

³⁾ O = attacco da collegare (chiuso alla consegna)
X = chiuso (in normale esercizio)

⁴⁾ In base alla posizione di montaggio, andrà collegato L oppure L₁ (vedere il capitolo 7.3 "Posizione di montaggio" a pagina 29).

Collegare il condotto al raccordo pressione di pilotaggio con l'adapter



Attenersi alle seguenti avvertenze per la versione con adapter (interessa i regolatori DRG, DFR/DFR1/DRSC, DFLR).

- Durante il collegamento e il fissaggio di una tubazione di collegamento al raccordo pressione di pilotaggio **X**, l'adapter (**1**) deve essere contrastato con una coppia di serraggio di 20 Nm (apertura chiave SW 19). La coppia di serraggio massima ammissibile nel foro di avvitamento dell'adapter (M14 x 1,5; 12 prof.) di 45 Nm non deve essere superata.

Qualora l'adapter (**1**) del raccordo pressione di pilotaggio **X** fosse stato svitato e debba quindi essere riavvitato, esso deve essere serrato con una coppia di serraggio di 23+2,5 Nm.



Nella versione senza adapter, il raccordo pressione di pilotaggio **X** ha una filettatura ISO 11926 di dimensione 7/16-20 UNF-2B; 11,5 prof.

Coppie di serraggio

Valgono le seguenti coppie di serraggio:

- Raccorderie:
attenersi alle indicazioni del costruttore sulle coppie di serraggio delle raccorderie utilizzate.
- Foro di avvitamento dell'unità a pistoni assiali:
le coppie di serraggio massime ammesse $M_{G \max.}$ sono valori massimi per i fori di avvitamento e non andranno superate. Per i valori, vedere Tabella 12.
- Tappi filettati:
per i tappi filettati metallici in dotazione all'unità a pistoni assiali valgono le coppie di serraggio M_v necessarie per i tappi filettati. Per i valori, vedere Tabella 12.
- Viti di fissaggio:
per le viti di fissaggio con filettatura metrica ISO secondo DIN 13, oppure con filettatura secondo ASME B1.1, si consiglia di verificare la coppia di serraggio per il singolo caso come da norma VDI 2230.

Tabella 12: Coppie di serraggio dei fori di avvitamento e dei tappi filettati

Attacchi Norma	Dimensioni della filettatura	Coppia di serraggio massima ammessa per i fori di avvitamento $M_{G \max}$	Coppia di serraggio necessaria per i tappi filettati M_v	Apertura chiave ad esagono interno dei tappi filettati
DIN 3852	M14 × 1.5	80 Nm	35 Nm ¹⁾	6 mm
	M16 × 1.5	100 Nm	50 Nm ¹⁾	8 mm
	M18 × 1.5	140 Nm	60 Nm ¹⁾	8 mm
	M22 × 1.5	210 Nm	80 Nm ¹⁾	10 mm
	M27 × 2	330 Nm	135 Nm ¹⁾	12 mm
ISO 11926	7/16-20 UNF-2B	40 Nm	18 Nm	3/16 in
	9/16-18 UNF-2B	80 Nm	35 Nm	1/4 in
	3/4-16 UNF-2B	160 Nm	70 Nm	5/16 in
	7/8-14 UNF-2B	240 Nm	110 Nm	3/8 in
	1 1/16-12 UN-2B	360 Nm	170 Nm	9/16 in
DIN ISO 228	G 1/4 in	70 Nm	–	–

¹⁾ Le coppie di serraggio dei tappi filettati valgono per lo stato "a secco" e per lo stato "leggermente oliato".

²⁾ Le coppie di serraggio dei tappi filettati valgono per lo stato "a secco"; nello stato "leggermente oliato" la coppia di serraggio si riduce con M10 × 1 a 10 Nm e con M12 × 1,5 a 17 Nm.

Procedura

Per collegare l'unità a pistoni assiali all'impianto idraulico:

1. Rimuovere i tappi di protezione o i tappi filettati dagli attacchi sui quali si devono effettuare i collegamenti, come da schema idraulico.
2. Accertarsi che le superfici di tenuta degli attacchi idraulici e le superfici funzionali non siano danneggiate.
3. Utilizzare esclusivamente tubazioni idrauliche pulite, oppure risciacquarle prima del montaggio (attenersi alle indicazioni del capitolo 7.5 "Effettuazione del flussaggio" a pagina 44, qualora si risciacqui l'intero impianto.)
4. Collegare le tubazioni in base al disegno di montaggio e allo schema della macchina o dell'impianto. Verificare che tutti gli attacchi siano collegati o chiusi con tappi filettati. In caso di montaggio all'interno del serbatoio, riempire l'alloggiamento dell'unità a pistoni assiali prima di applicare le tubazioni e di riempire il serbatoio con fluido idraulico.
5. Serrare correttamente gli avvitamenti (prestare attenzione alle coppie di serraggio)! Contrassegnare tutti i raccordi filettati serrati correttamente, ad es. con un pennarello indelebile.
6. Verificare la sicurezza d'esercizio di tutte le tubazioni rigide e flessibili e di ogni combinazione di elementi di attacco, giunti o punti di collegamento con i tubi rigidi o flessibili.

7.4.10 Collegamento elettrico dell'unità a pistoni assiali

AVVERTENZA

Cortocircuito in caso di infiltrazioni di fluido idraulico!

Il fluido può infiltrarsi nel prodotto, causando un cortocircuito!

- Non montare le unità a pistoni assiali con componenti elettrici (ad es. regolatori elettrici, sensori) in un serbatoio al di sotto del livello del fluido (montaggio all'interno del serbatoio).

La responsabilità della progettazione del controllo elettrico spetta al costruttore della macchina/dell'impianto.

Le unità a pistoni assiali comandate elettricamente andranno collegate conformemente allo schema elettrico della macchina/dell'impianto.

Per le unità a pistoni assiali a regolazione elettrica e/o con sensori installati, attenersi alle indicazioni delle schede tecniche 92701, 92711 e 92709 ad es.:

- campo di tensione ammesso
- intensità di corrente ammessa
- assegnazione corretta dei pin
- centraline elettriche consigliate

Per indicazioni precise sul connettore, sul tipo di protezione e sul connettore di collegamento appropriato, consultare anche la scheda tecnica 92701 e 92711. Il connettore di collegamento non è compreso nell'oggetto di fornitura.

1. Togliere alimentazione elettrica alla parte d'impianto interessata dall'intervento.
2. Collegare elettricamente l'unità a pistoni assiali (12 oppure 24 V). Prima di effettuare il collegamento, controllare che il connettore e tutte le relative guarnizioni siano intatti.

Modifica della posizione del connettore

In caso di necessità, la posizione del connettore si potrà modificare ruotando il corpo del magnete. Ciò non dipende dalla versione del connettore.


CAUTELA! Superfici ad alta temperatura sul magnete!

Pericolo di ustione!

- Lasciar raffreddare il magnete prima di toccarlo.
- Proteggersi con indumenti termoresistenti, ad es. guanti.

A tale scopo, procedere come segue:

1. Allentare il dado di fissaggio (1) del magnete, ruotando il dado di fissaggio (1) di un giro verso sinistra.
2. Ruotare il corpo del magnete (2) nella posizione desiderata.
3. Serrare nuovamente il dado di fissaggio. Coppia di serraggio del dado di fissaggio: 5+1 Nm.



**Coppia di serraggio per
connettore Hirschmann**

In caso di unità a pistoncini assiali con connettore Hirschmann secondo DIN EN 175 301-803-A/ISO 4400, per il fissaggio delle scatole di derivazione si utilizzano le seguenti coppie di serraggio:

- Vite di fissaggio M3 (**1**): 0,5 Nm
- Dado di collegamento M16 ×1,5 (**2**): 1,5–2.5 Nm

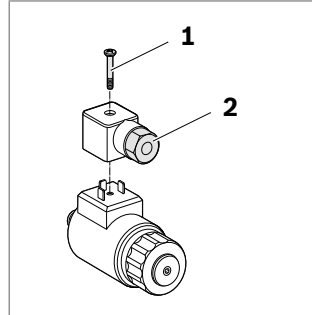


Fig. 15: Connettore Hirschmann

7.5 Effettuazione del flussaggio

Per rimuovere particelle estranee dall'impianto, Bosch Rexroth consiglia di effettuare un flussaggio dell'intero impianto prima della prima messa in funzione. Al fine di evitare contaminazioni interne, l'unità a pistoncini assiali non andrà coinvolta nel flussaggio.



Il flussaggio andrà effettuato mediante un gruppo di flussaggio supplementare. Per assicurare un'esatta procedura di flussaggio, seguire le indicazioni del costruttore del gruppo di flussaggio.

8 Messa in funzione



AVVERTIMENTO

Pericolo in caso di operazioni nella zona di pericolo di una macchina/di un impianto!

Pericolo di morte o di lesioni, anche gravi!

- ▶ Prestare attenzione a potenziali fonti di pericolo ed eliminarle prima di mettere in funzione l'unità a pistoncini assiali.
- ▶ Nessuna persona dovrà soffermarsi nella zona di pericolo della macchina/dell'impianto.
- ▶ Il tasto di arresto d'emergenza della macchina/dell'impianto dovrà sempre essere a portata di mano dell'operatore.
- ▶ In fase di messa in funzione, attenersi strettamente alle indicazioni del costruttore della macchina/dell'impianto.



CAUTELA

Messa in funzione di un prodotto installato erroneamente!

Pericolo di lesioni e danni materiali!

- ▶ Accertarsi che tutti i collegamenti, elettrici ed idraulici, siano allacciati oppure chiusi.
- ▶ Soltanto un prodotto installato per intero e senza errori con accessori originali Bosch Rexroth potrà essere messo in funzione.

8.1 Prima messa in funzione



Per tutte le operazioni di messa in funzione dell'unità a pistoncini assiali, attenersi alle avvertenze di sicurezza fondamentali e all'utilizzo conforme: vedere il capitolo 2 "Avvertenze di sicurezza" a pagina 9.

- ▶ Collegare i manometri per la pressione d'esercizio, la pressione in carcassa e la pressione di aspirazione agli appositi punti di misurazione presenti sull'unità a pistoncini assiali o nel sistema idraulico, in modo da verificare i dati tecnici durante il primo esercizio.
- ▶ Durante la procedura di messa in funzione, sorvegliare la temperatura del fluido idraulico nel serbatoio, per accertarsi che si trovi entro i limiti di viscosità ammessi.

8.1.1 Riempimento dell'unità a pistoncini assiali

Per prevenire danni all'unità a pistoncini assiali e ottenerne una corretta funzionalità, occorrerà effettuare un riempimento ed uno sfiato corretti.



Di norma, le classi di purezza dei fluidi idraulici in condizione di fornitura non corrispondono ai requisiti dei nostri componenti. Al momento del riempimento, i fluidi idraulici andranno filtrati con un adeguato sistema di filtraggio, per ridurre al minimo le impurità solide e la presenza d'acqua nel sistema.

Utilizzare esclusivamente un fluido idraulico corrispondente ai seguenti requisiti:

le indicazioni sui requisiti minimi dei fluidi idraulici sono disponibili nelle schede tecniche Bosch Rexroth 90220, 90221 e 90223. I titoli delle schede tecniche sono riportati nella Tabella 1 "Documentazioni necessarie e integrative" a pagina 5. Per le indicazioni sulla viscosità ammessa e su quella ottimale, consultare le schede tecniche 92701 e 92711.

Per garantire la sicurezza di funzionamento dell'unità a pistoncini assiali, la classe di purezza del fluido idraulico dovrà essere almeno 20/18/15, secondo ISO 4406. In caso di viscosità del fluido idraulico inferiore a 10 mm²/s (ad es. in caso di temperature elevate nell'esercizio breve) in corrispondenza dell'attacco del fluido di drenaggio è necessario garantire almeno la classe di purezza 19/17/14 secondo ISO 4406. Per le viscosità e temperature ammesse vedere le schede tecniche 92701 e 92711.

1. Collocare una vasca di raccolta sotto all'unità a pistoncini assiali, per raccogliere eventuali fuoriuscite di fluido idraulico.

AVVERTENZA! Fluido idraulico contaminato!

Di norma, le classi di purezza dei fluidi idraulici in condizione di fornitura non corrispondono ai requisiti dei nostri componenti.

- In fase di riempimento, filtrare i fluidi idraulici con un adeguato sistema di filtraggio, al fine di ridurre al minimo la presenza di impurità solide e di acqua nell'impianto idraulico.

2. Riempire e sfiatare l'unità a pistoncini assiali utilizzando gli appositi attacchi: vedere il capitolo 7.3 "Posizione di montaggio" a pagina 29. Anche le tubazioni idrauliche dell'impianto andranno riempite.

AVVERTENZA! Danni materiali in caso di lubrificazione carente!

Il prodotto può subire danni, anche irreparabili!

- Qualora si utilizzi una valvola d'intercettazione nel condotto di aspirazione e/o di drenaggio, accertarsi che l'azionamento dell'unità a pistoncini assiali si possa avviare soltanto a valvole d'intercettazione aperte.
3. Qualora si utilizzi una valvola d'intercettazione nel condotto di aspirazione e/o di drenaggio, utilizzare l'unità a pistoncini assiali soltanto a valvole d'intercettazione aperte.
 4. Verificare il senso di rotazione del motore di azionamento. A tale scopo, far ruotare brevemente il motore di azionamento al regime minimo (comando ad impulsi). Accertarsi che il senso di rotazione dell'unità a pistoncini assiali corrisponda a quello indicato sulla targhetta di identificazione, vedere il capitolo 5.3 "Identificazione del prodotto", Fig. 3: Targhetta di identificazione A10VO a pagina 22.
 5. Utilizzare la pompa a pistoncini assiali a regime ridotto (regime di avviamento per i motori a combustione, oppure comando ad impulsi per i motori elettrici) fino a quando l'impianto idraulico sia completamente riempito e sfiato. A scopo di controllo, far defluire il fluido idraulico dall'attacco fluido di drenaggio e attendere fino a quando esso non fuoriesce senza bolle.

8.1.2 Controllo dell'alimentazione con fluido idraulico

L'unità a pistoncini assiali andrà sempre alimentata con una quantità sufficiente di fluido idraulico. Per tale ragione, è indispensabile che all'inizio della messa in funzione venga assicurata l'alimentazione del fluido idraulico.

Durante il controllo dell'alimentazione del fluido idraulico, verificare costantemente l'eventuale sviluppo di rumori e il livello del fluido idraulico nel serbatoio. Se l'unità a pistoncini assiali aumenta di rumorosità (cavitazione), oppure se il fluido di drenaggio fuoriesce misto a bolle, ciò indica che l'alimentazione di fluido idraulico dell'unità a pistoncini assiali è insufficiente.

Per informazioni sul disimballo, consultare il capitolo 14 "Ricerca ed eliminazione dei guasti" a pagina 56.

Per controllare l'alimentazione del fluido idraulico:

1. far funzionare il motore di azionamento al regime minimo. L'unità a pistoncini assiali dovrà funzionare senza carico. Prestare attenzione ad eventuali annermeticità e rumori.
2. Durante tale fase, controllare il condotto di drenaggio dell'unità a pistoncini assiali. Il fluido di drenaggio dovrà fuoriuscire senza bolle.
3. Aumentare il carico e verificare che la pressione d'esercizio aumenti nel modo previsto.
4. Effettuare un controllo di tenuta, per accertarsi che l'impianto idraulico sia ermetico e resista alla pressione massima.
5. Effettuare il controllo, a velocità nominale e angolo d'inclinazione massimo, della pressione di aspirazione all'attacco **S** della pompa a pistoncini assiali. Per il valore ammesso, consultare le schede tecniche 92701 e 92711.
6. Effettuare il controllo della pressione in carcassa a pressione di esercizio massima, sull'attacco **L** oppure **L₁**. Per il valore ammesso, consultare le schede tecniche 92701 e 92711.

8.1.3 Effettuazione del test di funzionamento



AVVERTIMENTO

Collegamento non corretto dell'unità a pistoncini assiali!

Un eventuale scambio degli attacchi comporta malfunzionamenti (ad es. sollevamento anziché abbassamento), con conseguenti rischi per le persone e le apparecchiature!

- Prima di effettuare il test di funzionamento, verificare che le tubazioni prescritte siano state realizzate come da schema idraulico.

Una volta controllata l'alimentazione del fluido idraulico, occorrerà effettuare un test di funzionamento della macchina/dell'impianto, sulla base delle indicazioni del costruttore della macchina/dell'impianto.

Prima della consegna, la funzionalità dell'unità a pistoncini assiali andrà verificata in base ai dati tecnici. In fase di messa in funzione occorrerà accertarsi che l'unità a pistoncini assiali sia stata montata all'interno della macchina/dell'impianto in modo conforme.

- Verificare in particolare, dopo avere avviato il motore di azionamento, le pressioni specificate, ad es. pressione di esercizio e in carcassa.
- Controllare la tenuta senza e con il carico prima del normale funzionamento.
- Se necessario, smontare i manometri e chiudere gli attacchi con gli appositi tappi filettati.

8.2 Fase di rodaggio

AVVERTENZA

Pericolo di danneggiamento in caso di viscosità troppo bassa!

La maggiore temperatura del fluido idraulico può comportare valori di viscosità troppo bassi, causando danni al prodotto!

- ▶ Sorvegliare la temperatura d'esercizio durante la fase di rodaggio, ad es. misurando la temperatura del fluido di drenaggio.
- ▶ Ridurre il carico (pressione e regime) dell'unità a pistoncini assiali in caso di temperature d'esercizio e/o viscosità non ammesse.
- ▶ Temperature d'esercizio troppo elevate indicano la presenza di guasti, che andranno esaminati ed eliminati.

I cuscinetti e le superfici radenti richiedono una procedura di rodaggio. Il maggiore attrito all'inizio della fase di rodaggio comporta un maggiore sviluppo di calore, che si riduce con il passare delle ore d'esercizio. Fino al termine della fase di rodaggio, pari a circa 10 ore d'esercizio, aumentano anche il rendimento volumetrico e quello meccanico-idraulico.

Per accertarsi che eventuali impurità nel sistema idraulico non danneggino l'unità a pistoncini assiali, Bosch Rexroth consiglia la seguente procedura dopo la fase di rodaggio:

- ▶ Dopo la fase di rodaggio, far analizzare un campione di fluido idraulico per verificarne la conformità alla classe di purezza necessaria.
- ▶ Sostituire il fluido idraulico, qualora la classe di purezza necessaria non venga raggiunta. Qualora dopo la fase di rodaggio non vengano effettuati controlli tecnici di laboratorio, Bosch Rexroth consiglia di sostituire il fluido idraulico.

8.3 Rimessa in funzione dopo un periodo di fermo

In base alle condizioni d'installazione e ambientali, nell'impianto idraulico potranno verificarsi variazioni che richiedano una rimessa in funzione.

Fra gli altri aspetti, i seguenti criteri potranno rendere necessaria una rimessa in funzione:

- presenza di aria e/o di acqua nell'impianto idraulico
 - invecchiamento del fluido idraulico
 - altre impurità
- ▶ Per una rimessa in funzione, procedere come descritto al capitolo 8.1 "Prima messa in funzione" a pagina 45.

9 Esercizio

Il prodotto è un componente il cui esercizio non richiede regolazioni, né modifiche. Per tale ragione, il relativo capitolo delle presenti istruzioni non contiene informazioni su possibilità di regolazione. Utilizzare il prodotto esclusivamente nell'ambito prestazionale indicato nei dati tecnici. La responsabilità di una corretta progettazione dell'impianto idraulico e della relativa unità di controllo spetta al costruttore della macchina/dell'impianto.

10 Manutenzione e riparazione

AVVERTENZA

Interventi d'ispezione e di manutenzione ordinaria non effettuati secondo le scadenze!

Danni materiali!

- ▶ Effettuare gli interventi d'ispezione e di manutenzione ordinari prescritti negli intervalli descritti nelle presenti istruzioni.

10.1 Pulizia e cura

AVVERTENZA

Danni alle guarnizioni e alla parte elettrica in caso di influssi meccanici!

Il getto d'acqua emesso da un'idropulitrice può danneggiare le guarnizioni e la parte elettrica dell'unità a pistoni assiali!

- ▶ Non dirigere l'idropulitrice su componenti delicati, quali ad es. guarnizione albero, collegamenti elettrici o altri elementi.

Per la pulizia e la cura dell'unità a pistoni assiali, attenersi a quanto segue:

- ▶ Verificare che tutte le guarnizioni e tutte le chiusure dei collegamenti ad innesto siano saldamente in sede, per evitare infiltrazioni di umidità nell'unità a pistoni assiali durante la pulizia.
- ▶ Pulire l'unità a pistoni assiali esclusivamente con acqua e, all'occorrenza, con detergente delicato. Non utilizzare mai solventi o detergenti aggressivi.
- ▶ Rimuovere le impurità esterne evidenti e mantenere puliti i componenti più delicati ed importanti, quali ad esempio magneti, valvole, indicatori e sensori.

10.2 Ispezione

Per assicurare una lunga durata e un funzionamento affidabile dell'unità a pistoni assiali, Bosch Rexroth consiglia di controllare regolarmente l'impianto idraulico e l'unità suddetta e di documentare e archiviare le seguenti condizioni d'esercizio:

Tabella 13: Piano d'ispezione

Operazioni da effettuare		Intervallo
Impianto idraulico	Verificare il livello del fluido idraulico nel serbatoio.	quotidianamente
	Temperatura d'esercizio a una condizione di carico paragonabile sull'attacco di drenaggio e nel serbatoio.	settimanalmente
	Effettuare un'analisi del fluido idraulico riguardo a: viscosità, invecchiamento e grado di contaminazione	annualmente, oppure ogni 2000 ore d'esercizio (in base alla prima delle due scadenze)
	Controllare il filtro. A seconda del grado di sporcizia del fluido idraulico, l'intervallo di sostituzione può cambiare. Sugeriamo di utilizzare un indicatore di sporcizia.	annualmente, oppure ogni 1000 ore d'esercizio (in base alla prima delle due scadenze)
Unità a pistoni assiali	Verificare l'eventuale presenza di perdite nell'unità a pistoni assiali. L'individuazione tempestiva di una perdita di fluido idraulico può contribuire a identificare eventuali guasti della macchina/dell'impianto e ad eliminarli. Bosch Rexroth consiglia quindi di mantenere sempre puliti l'unità a pistoni assiali e l'impianto.	quotidianamente
	Verificare che l'unità a pistoni assiali non emetta rumori inusuali.	quotidianamente
	Verificare che gli elementi di fissaggio siano saldamente in sede.	mensilmente
	Tutti gli elementi di fissaggio vanno controllati a impianto idraulico disinserito, privo di pressione e raffreddato.	

10.3 Manutenzione ordinaria

L'unità a pistoni assiali richiede una manutenzione ridotta, se utilizzata in modo conforme.

La durata di vita dell'unità a pistoni assiali dipende in misura determinante dalla qualità del fluido idraulico. Si consiglia pertanto di cambiare il fluido idraulico almeno una volta all'anno, oppure ogni 2000 ore d'esercizio (in base alla prima delle due scadenze), oppure di farlo analizzare dal produttore del fluido stesso o da un laboratorio, per accertarsi che sia ancora utilizzabile.

La durata di vita dell'unità a pistoni assiali viene limitata dalla durata dei cuscinetti installati. I dati sulla durata di vita, in base al ciclo di carico, si potranno richiedere al referente locale, per l'indirizzo consultare il sito Internet

www.boschrexroth.de/adressen

In base a tali indicazioni, il costruttore dell'impianto dovrà stabilire un intervallo di manutenzione per la sostituzione dei cuscinetti ed inserirlo nel piano di manutenzione dell'impianto idraulico.

10.4 Riparazione

Bosch Rexroth offre ai propri Clienti una completa gamma di servizi di assistenza per la riparazione delle unità a pistoncini assiali Rexroth.

La riparazione dell'unità a pistoncini assiali e dei relativi componenti andrà effettuata esclusivamente da un Service Center certificato da Bosch Rexroth.

- Per la riparazione delle unità a pistoncini assiali Rexroth, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Rexroth; in caso contrario, la sicurezza di funzionamento dell'unità non sarà assicurata e il diritto di garanzia decadrà.

In caso di domande sulla riparazione, si prega di rivolgersi al proprio Service Bosch Rexroth di competenza, oppure al Reparto Service dello stabilimento di costruzione dell'unità a pistoncini assiali: consultare al riguardo il capitolo 10.5 "Parti di ricambio" a pagina 52.

10.5 Parti di ricambio



CAUTELA

Utilizzo di parti di ricambio non appropriate!

Parti di ricambio non conformi ai requisiti tecnici stabiliti da Bosch Rexroth possono causare lesioni e danni materiali!

- Per la riparazione delle unità a pistoncini assiali Rexroth, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Rexroth; in caso contrario, la sicurezza di funzionamento dell'unità non sarà assicurata e il diritto di garanzia decadrà.

Gli elenchi delle parti di ricambio delle unità a pistoncini assiali vengono compilati in modo specifico per ciascun ordine. In fase di ordinazione delle parti di ricambio, indicare il numero di identificazione e di serie dell'unità a pistoncini assiali, nonché i numeri di identificazione delle parti di ricambio.

In caso di domande sulle parti di ricambio, si prega di rivolgersi al proprio Service Bosch Rexroth di competenza, oppure al Reparto Service dello stabilimento di costruzione dell'unità a pistoncini assiali.

Bosch Rexroth AG
An den Kelterwiesen 14
72160 Horb a.N., Germany
Hotline +49 9352 405060

Per le parti di ricambio consultare il sito internet all'indirizzo
www.boschrexroth.com/eshop

Per domande generiche rivolgersi al referente responsabile locale, per l'indirizzo consultare il sito Internet
www.boschrexroth.de/adressen

11 Smontaggio e sostituzione

11.1 Attrezzi necessari

Lo smontaggio si può effettuare con accessori standard. Non sono necessari accessori speciali.

11.2 Operazioni preliminari allo smontaggio

1. Mettere fuori servizio l'intero impianto come descritto nelle istruzioni d'uso della macchina o dell'impianto.
 - Scaricare l'impianto idraulico in base alle indicazioni del costruttore della macchina o dell'impianto.
 - Accertarsi che le parti dell'impianto interessate siano prive di pressione e di alimentazione elettrica.
2. Assicurare l'intero impianto in modo da impedirne il reinserimento.

11.3 Effettuazione dello smontaggio

Per smontare l'unità a pistoni assiali, procedere nel seguente modo:

1. Assicurarsi di avere a disposizione utensili idonei e indossare la propria dotazione di protezione personale.
2. Lasciar raffreddare l'unità a pistoni assiali sino a quando sia possibile smontarla senza rischi.
3. In caso di montaggio al di sotto del serbatoio, prima di smontare l'unità a pistoni assiali dall'intero impianto, bloccare il collegamento al serbatoio, oppure svuotare il serbatoio.
4. Collocare una vasca di raccolta sotto all'unità a pistoni assiali, per raccogliere eventuali fuoriuscite di fluido idraulico.
5. Scollegare le tubazioni e raccogliere il fluido idraulico in fuoriuscita nella vasca di raccolta.
6. Smontare l'unità a pistoni assiali, utilizzando un mezzo di sollevamento appropriato.
7. Svuotare completamente l'unità a pistoni assiali.
8. Chiudere tutte le aperture.

11.4 Preparazione dei componenti per l'immagazzinaggio o il riutilizzo

- Procedere nel modo descritto al capitolo 6.2 "Immagazzinaggio dell'unità a pistoni assiali" a pagina 25.

12 Smaltimento

Uno smaltimento non corretto dell'unità a pistoni assiali, del fluido idraulico e del materiale d'imballaggio può causare inquinamento ambientale.

Per lo smaltimento dell'unità a pistoni assiali, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Svuotare completamente l'unità a pistoni assiali.
2. Smaltire l'unità a pistoni assiali e il materiale d'imballaggio conformemente alle disposizioni nazionali del proprio Paese.
3. Smaltire il fluido idraulico conformemente alle disposizioni nazionali del proprio Paese. Attenersi anche alla scheda tecnica di sicurezza valida per il fluido idraulico in questione.
4. Smontare l'unità a pistoni assiali nei singoli componenti, per avviare questi ultimi al processo di riciclaggio.
5. Separare ad es. in base alle seguenti categorie:
 - Ghisa
 - Acciaio
 - Alluminio
 - Metalli non ferrosi
 - Rottame elettrico
 - Plastica
 - Guarnizioni

13 Espansione e trasformazione

Non sono ammesse trasformazioni dell'unità a pistoncini assiali. Tale divieto include quello di ruotare le viti di registrazione.

Una modifica a opera del cliente delle impostazioni è ammissibile solo in caso di disponibilità e osservanza del manuale di installazione specifico del prodotto.



La garanzia Bosch Rexroth vale esclusivamente per la configurazione consegnata. Eventuali trasformazioni o espansioni comporteranno il decadere del diritto di garanzia.



La rotazione delle viti di registrazione comporterà il decadere dei diritti di garanzia. Per eventuali modifiche dell'impostazione contattare il referente responsabile locale: per l'indirizzo consultare il sito Internet www.boschrexroth.de/adressen

14 Ricerca ed eliminazione dei guasti

La Tabella 14 sarà d'aiuto durante la ricerca dei guasti, senza pretese di esaustività. Nella pratica possono tuttavia presentarsi anche problemi che non è possibile considerare in questa sede.

La ricerca guasti può essere realizzata solo da personale autorizzato nell'ambito di un settore di protezione definito dal fabbricante della macchina.

14.1 Come procedere nella ricerca dei guasti

- ▶ Eseguire la ricerca guasti possibilmente con dati di esercizio ridotti (ad es. apertura e chiusura e aumento della pressione lenti).
- ▶ Anche in caso di poco tempo disponibile, procedere in modo sistematico e mirato. Smontando parti in modo casuale e non ragionato e modificando valori di regolazione, potrebbe risultare impossibile determinare la causa originaria del guasto.
- ▶ Procurarsi un prospetto sul funzionamento del prodotto in relazione all'intero impianto.
- ▶ Tentare di chiarire se il prodotto, prima del verificarsi del guasto, ha svolto la funzione prevista nell'intero impianto.
- ▶ Tentare di comprendere le variazioni nell'impianto in cui il prodotto è installato:
 - Le condizioni o l'ambito d'impiego del prodotto sono state modificate?
 - Sono stati recentemente effettuati interventi di manutenzione ordinaria? È disponibile un libretto d'ispezione o di manutenzione ordinaria?
 - Sono state apportate variazioni (ad es. riequipaggiamenti) o riparazioni all'intero sistema (macchina/impianto, parte elettrica, unità di controllo) o al prodotto? In caso affermativo, quali?
 - Il fluido idraulico è stato modificato?
 - Il prodotto, oppure la macchina, è stato/-a utilizzato/-a in modo conforme?
 - Come si manifesta l'anomalia?
- ▶ Identificare chiaramente la causa del guasto, chiedendo, all'occorrenza, delucidazioni al relativo operatore o conduttore della macchina.
- ▶ Documentare gli interventi effettuati.
- ▶ Qualora il guasto verificatosi non sia eliminabile, si prega di rivolgersi ad uno degli indirizzi di riferimento riportati alla pagina:
www.boschrexroth.com/adressen.

14.2 Tabella delle anomalie

Tabella 14: Tabella delle anomalie unità a pistoni assiali

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
Rumori insoliti	Sfiato insufficiente del sistema idraulico	Riempire l'unità a pistoni assiali, il condotto di aspirazione della pompa idraulica e il serbatoio
		Sfiatare completamente l'unità a pistoni assiali e l'impianto idraulico
		Controllare che la posizione di montaggio sia corretta
	Condizioni di aspirazione inadeguate, ad es. dimensioni insufficienti del condotto di aspirazione, viscosità eccessiva del fluido idraulico, altezza di aspirazione eccessiva, pressione di aspirazione troppo ridotta, presenza di corpi estranei nel condotto di aspirazione, filtro di aspirazione non ammesso nel condotto di aspirazione.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: controllare l'impianto, ad es. per ottimizzare le condizioni di afflusso o per utilizzare un fluido idraulico appropriato.
		riempire il condotto di aspirazione con fluido idraulico.
		rimuovere i corpi estranei dall'interno del condotto di aspirazione.
	Regime in entrata troppo elevato.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: ridurre il regime in entrata.
	Senso di rotazione errato.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: controllare che il senso di rotazione sia corretto, vedere il capitolo 7.4.1 "Operazioni preliminari" a pagina 33
	Fissaggio non corretto dell'unità a pistoni assiali	Verificare il fissaggio dell'unità a pistoni assiali, conformemente alle indicazioni del costruttore della macchina/dell'impianto. Tenere conto delle coppie di serraggio.
	Fissaggio inadeguato dei componenti, delle linee idrauliche o montaggio errato dell'accoppiamento	Fissare i componenti conformemente alle indicazioni del produttore del giunto o delle raccorderie.
	Le valvole e il regolatore oscillano	Ottimizzare la verifica del regolatore dell'unità a pistoni assiali e del dispositivo di controllo della pressione nel sistema idraulico
	Danno meccanico all'unità a pistoni assiali (ad es. cuscinetti danneggiati).	Sostituzione dell'unità a pistoni assiali
		Contattare il Service Bosch Rexroth.
Vibrazioni inconsuete aumentate	Usura cuscinetti	Contattare il Service Bosch Rexroth.

Tabella 14: Tabella delle anomalie unità a pistoni assiali

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
Portata assente o troppo ridotta	Sfiato insufficiente del sistema idraulico	Riempire l'unità a pistoni assiali, il condotto di aspirazione della pompa idraulica e il serbatoio
		Sfiatare completamente l'unità a pistoni assiali e l'impianto idraulico
	Problemi all'azionamento meccanico (ad es. giunto difettoso)	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.
	Regime in entrata troppo ridotto	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.
	Condizioni di aspirazione inadeguate, ad es. dimensioni insufficienti del condotto di aspirazione, viscosità eccessiva del fluido idraulico, altezza di aspirazione eccessiva, pressione di aspirazione troppo ridotta, presenza di corpi estranei nel condotto di aspirazione, filtro di aspirazione non ammesso nel condotto di aspirazione.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: controllare l'impianto, ad es. per ottimizzare le condizioni di afflusso o per utilizzare un fluido idraulico appropriato.
		riempire il condotto di aspirazione con fluido idraulico.
		rimuovere i corpi estranei dall'interno del condotto di aspirazione.
	Il fluido idraulico non si trova nel campo di viscosità ottimale.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: Controllare la gamma di temperature e utilizzare un fluido idraulico appropriato.
	Pressione di pilotaggio o di regolazione troppo ridotta.	Controllare la pressione di pilotaggio o di regolazione.
		Contattare il Service Bosch Rexroth.
	Malfunzionamento del dispositivo di regolazione o del regolatore dell'unità a pistoni assiali.	Contattare il Service Bosch Rexroth.
	Avvio del dispositivo di regolazione difettoso.	Controllare l'avvio (contattare il costruttore della macchina/dell'impianto, oppure il Service Bosch Rexroth)
	Usura o danno meccanico all'unità a pistoni assiali	Sostituzione dell'unità a pistoni assiali
		Contattare il Service Bosch Rexroth.

Tabella 14: Tabella delle anomalie unità a pistoncini assiali

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
Pressione assente o troppo ridotta	Sfiato insufficiente del sistema idraulico	Riempire l'unità a pistoncini assiali, il condotto di aspirazione della pompa idraulica e il serbatoio
		Sfiatare completamente l'unità a pistoncini assiali e l'impianto idraulico
		Controllare che la posizione di montaggio sia corretta
	Problemi all'azionamento meccanico (ad es. giunto difettoso)	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.
	Potenza motrice troppo ridotta	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.
	Condizioni di aspirazione inadeguate, ad es. dimensioni insufficienti del condotto di aspirazione, viscosità eccessiva del fluido idraulico, altezza di aspirazione eccessiva, pressione di aspirazione troppo ridotta, presenza di corpi estranei nel condotto di aspirazione, filtro di aspirazione non ammesso nel condotto di aspirazione.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: controllare l'impianto, ad es. per ottimizzare le condizioni di afflusso o per utilizzare un fluido idraulico appropriato.
		riempire il condotto di aspirazione con fluido idraulico.
		rimuovere i corpi estranei dall'interno del condotto di aspirazione.
	Il fluido idraulico non si trova nel campo di viscosità ottimale.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: Controllare la gamma di temperature e utilizzare un fluido idraulico appropriato.
	Pressione di pilotaggio o di regolazione troppo ridotta.	Controllare la pressione di pilotaggio o di regolazione.
		Contattare il Service Bosch Rexroth.
	Malfunzionamento del dispositivo di regolazione o del regolatore dell'unità a pistoncini assiali.	Contattare il Service Bosch Rexroth.
	Avvio del dispositivo di regolazione difettoso.	Controllare l'avvio (contattare il costruttore della macchina/dell'impianto, oppure il Service Bosch Rexroth)
	Usura o danno meccanico all'unità a pistoncini assiali	Sostituzione dell'unità a pistoncini assiali
		Contattare il Service Bosch Rexroth.
	Unità di uscita moto difettosa (ad es. motore oleodinamico o cilindro oleodinamico)	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.

Tabella 14: Tabella delle anomalie unità a pistoncini assiali

Anomalia	Possibile causa	Rimedio
Oscillazioni di pressione/di portata o instabilità	Sfiato insufficiente del sistema idraulico	Riempire l'unità a pistoncini assiali, il condotto di aspirazione della pompa idraulica e il serbatoio
		Sfiatare completamente l'unità a pistoncini assiali e l'impianto idraulico
		Controllare che la posizione di montaggio sia corretta
	Condizioni di aspirazione inadeguate, ad es. dimensioni insufficienti del condotto di aspirazione, viscosità eccessiva del fluido idraulico, altezza di aspirazione eccessiva, pressione di aspirazione troppo ridotta, presenza di corpi estranei nel condotto di aspirazione, filtro di aspirazione non ammesso nel condotto di aspirazione.	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: controllare l'impianto, ad es. per ottimizzare le condizioni di afflusso o per utilizzare un fluido idraulico appropriato.
		riempire il condotto di aspirazione con fluido idraulico.
		rimuovere i corpi estranei dall'interno del condotto di aspirazione.
	Le valvole e il regolatore oscillano	Ottimizzare la verifica del regolatore dell'unità a pistoncini assiali e del dispositivo di controllo della pressione nel sistema idraulico
	Segnale di avvio instabile	Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto, oppure il Service Bosch Rexroth
	Malfunzionamento del dispositivo di regolazione o del regolatore	Contattare il Service Bosch Rexroth.
Temperatura del fluido idraulico e della carcassa troppo elevata	Temperatura in ingresso troppo elevata nell'unità a pistoncini assiali	Per il costruttore della macchina/dell'impianto: verificare nell'impianto ad es. eventuali malfunzionamenti del refrigeratore o un eventuale livello insufficiente di fluido idraulico nel serbatoio.
	Impostazione errata o problema di funzionamento delle valvole di limitazione e di regolazione della pressione (ad es. valvola di limitazione dell'alta pressione, cut-off, regolatore della pressione)	Ottimizzare la verifica delle valvole di limitazione e regolazione della pressione dell'unità a pistoncini assiali e del dispositivo di controllo della pressione nel sistema idraulico
		Contattare il Service Bosch Rexroth.
		Contattare il costruttore della macchina/dell'impianto.
	Usura dell'unità a pistoncini assiali	Sostituire l'unità a pistoncini assiali, contattare il Service Bosch Rexroth.

15 Dati tecnici

Per i dati tecnici ammessi dell'unità a pistoncini assiali consultare le schede tecniche 92701 e 92711.

Le schede tecniche sono disponibili in Internet, all'indirizzo
www.boschrexroth.com/mediadirectory

Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti online
Idraulica mobile: www.boschrexroth.de/axialkolbenpumpen
Idraulica industriale: www.boschrexroth.com/ics

Per i dati tecnici di contratto dell'unità a pistoncini assiali consultare la conferma d'ordine.

16 Indice parole chiave

► A		► G	
Abbreviazioni	8	Garanzia	18, 55
Albero di trasmissione	20	Golfare ad anello	23
Attrezzi	53		
Avvertenze		► I	
– generali	33	Identificazione	22
Avvertenze di sicurezza	9	Immagazzinaggio	23, 25
– generali	11	Ispezione	51
– parola chiave	7		
– specifiche del prodotto	12	► L	
		Lato alta pressione	20
► C		Lato aspirazione	20
Cilindri	20		
Circuito		► M	
– aperto	20	Manutenzione	50
Collegamento		Manutenzione ordinaria	51
– elettrico	43	Messa in funzione	45
– idraulico	38	– prima	45
Condizioni di montaggio	27	Mezzo di sollevamento	23
Coppie di serraggio	41	Molla	20
Culla	20	Montaggio	27, 33
Cura	50	– Avvertenze generali	33
		– con albero cardanico	35
► D		– conclusione	37
Danni materiali	16	– con giunto	34
Dati tecnici	61	– Operazioni preliminari	33
Denominazioni	8	– su riduttore	35
Descrizione del funzionamento		– su un riduttore	35
– Regolazione	21	Montaggio al di sopra	
Descrizione delle prestazioni	20	del serbatoio	32
Descrizione del prodotto	20	Montaggio al di sotto del serbatoio	29
Dimensioni	23, 33	Montaggio all'interno del serbatoio	30
Disimballaggio	27		
Documentazioni necessarie e integrative	5	► N	
		Nastro di sollevamento	24
► E		Rimessa in funzione	
Eliminazione dei guasti	56	– dopo un periodo di fermo	48
Esercizio	49		
► F			
Fase di rodaggio	48		
Flussaggio	44		
Fornitura	19		

► P		► T	
Panoramica degli attacchi	40	Tabella delle anomalie	57
Parti di ricambio	52	Targhetta di identificazione	22
Pattino	20	Test di funzionamento	47
Pellicola anticorrosione	25	Trasformazione	55
Periodo d'immagazzinaggio	25	Trasporto	23
Peso	23	– con golfare ad anello	23
Piastra di attacco	20	– con nastro di sollevamento	24
Piastra di distribuzione	20	– manuale	23
Piastra di richiamo	20		
Pistone di contrasto	20	► U	
Pistone di posizionamento	20	Uso conforme	9
Pistoni	20		
Pompa	21	► V	
Posizione di montaggio		Valvola di comando	20
– Montaggio al di sopra del serbatoio	32		
– Montaggio al di sotto del serbatoio	29		
– Montaggio all'interno del serbatoio	30		
Posizione magneti			
– modifica	43		
Protezione anticorrosione	25		
Protezione di trasporto	37		
Pulizia	50		
► Q			
Qualifiche	10		
► R			
Regolazione	21		
Ricerca dei guasti	56		
Riempimento	45		
Riparazione	52		
► S			
Senso di rotazione	33		
Simboli	7		
Smaltimento	54		
Smontaggio	53		
– Effettuazione	53		
– operazioni preliminari	53		
Sostituzione	53		
Struttura	20		

Bosch Rexroth AG

An den Kelterwiesen 14
72160 Horb a.N.
Germany
Tel. +49 7451 92-0
info.ma@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

I vostri referenti locali sono riportati all'indirizzo:
www.boschrexroth.de/adressen